




TABLEROS ELECTRICOS (EN ELECTROBOMBA DE 7.5HP Y TABLEROS DE DISTRIBUCION):
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRADO EN PABELLONES



TABLEROS ELECTRICOS (EN ELECTROBOMBA DE 7.5HP Y TABLEROS DE DISTRIBUCION):
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRADO EN PABELLONES



SALIDAS ELECTRICAS
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMACORRIENTES
- BIPOLARES SIMPLES Y DOBLES 15A, 220V, BLANCO, PVC
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INTERRUPTORES SIMPLES Y DOBLES 15A, 220V, BLANCO, PVC

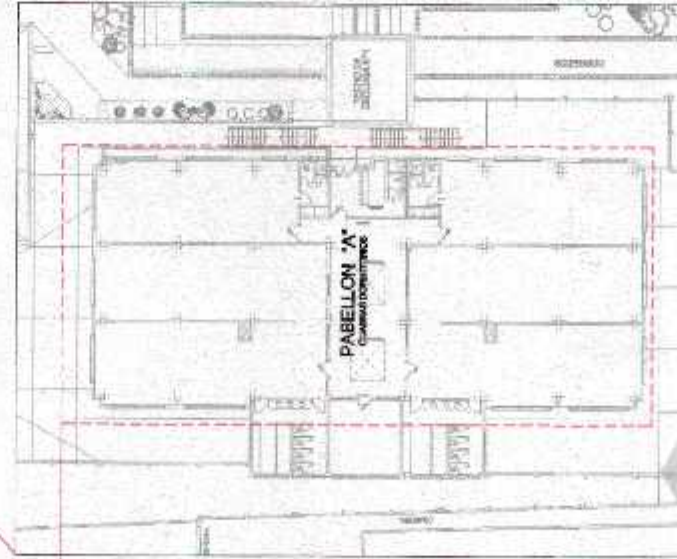

NIVEL 2
ESC. 1/500



BAYA TENSION - CASA DE FUERZA:
- TABLERO GENERAL AUTOMATIZADO 220V - (TRIFASICO, 60HZ)
- TABLERO DE TRANSFORMACION AUTOMATICA (AUTOCORRIENTE, TTA 220V/60V/12)
- GRUPO ELECTROGENO (ABIERTO, 70KW PRIME, 220V, TRIFASICO, 60HZ)




SALIDAS ELECTRICAS
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMACORRIENTES
- BIPOLARES SIMPLES Y DOBLES 15A, 220V, BLANCO, PVC
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INTERRUPTORES SIMPLES Y DOBLES 15A, 220V, BLANCO, PVC



TABLEROS ELECTRICOS (EN ELECTROBOMBA DE 7.5HP Y TABLEROS DE DISTRIBUCION):
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRADO EN PABELLONES



TABLEROS ELECTRICOS (EN ELECTROBOMBA DE 7.5HP Y TABLEROS DE DISTRIBUCION):
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE DISTRIBUCION EMPOTRADO EN PABELLONES

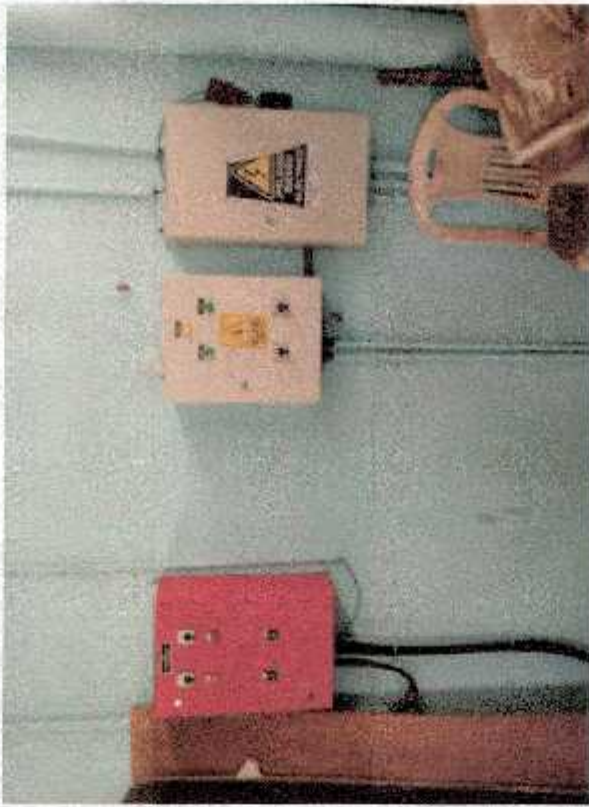

TABLEROS ELECTRICOS (EN ELECTROBOMBA DE 7.5HP Y TABLEROS DE DISTRIBUCION):
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE FUERZA Y CONTROL ELECTROBOMBAS ADOSADOS, 7.5HP



ELECTROBOMBAS - CASA DE BOMBO
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA DE 7.5HP (AGUA DE CONSUMO)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA DE 20HP (AGUA CONTRAINCENDIO)

POZO DE TIERRA
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO TIERRA

INPE
MINISTERIO DE JUSTICIA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

* SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EP. VIRGEN DE FATIMA *

UNIDAD MANTENIMIENTO - OIP	FECHA	UBICACION	FECHA
UNIDAD MANTENIMIENTO - OIP	1/500	ANEXO 03- PREVENTIVO	ABRIL 2021

A-01