



CAJA DE VALVULAS DE COMPUERTA

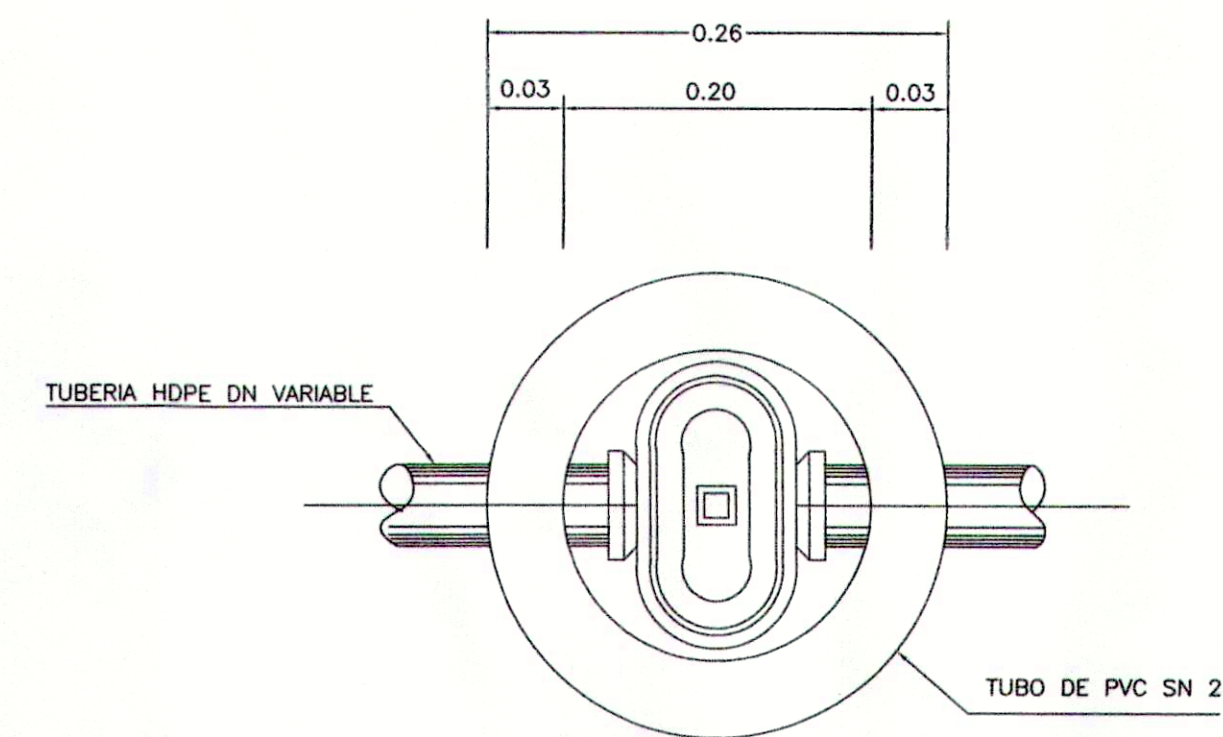


PLANTA
ESC: 1/10

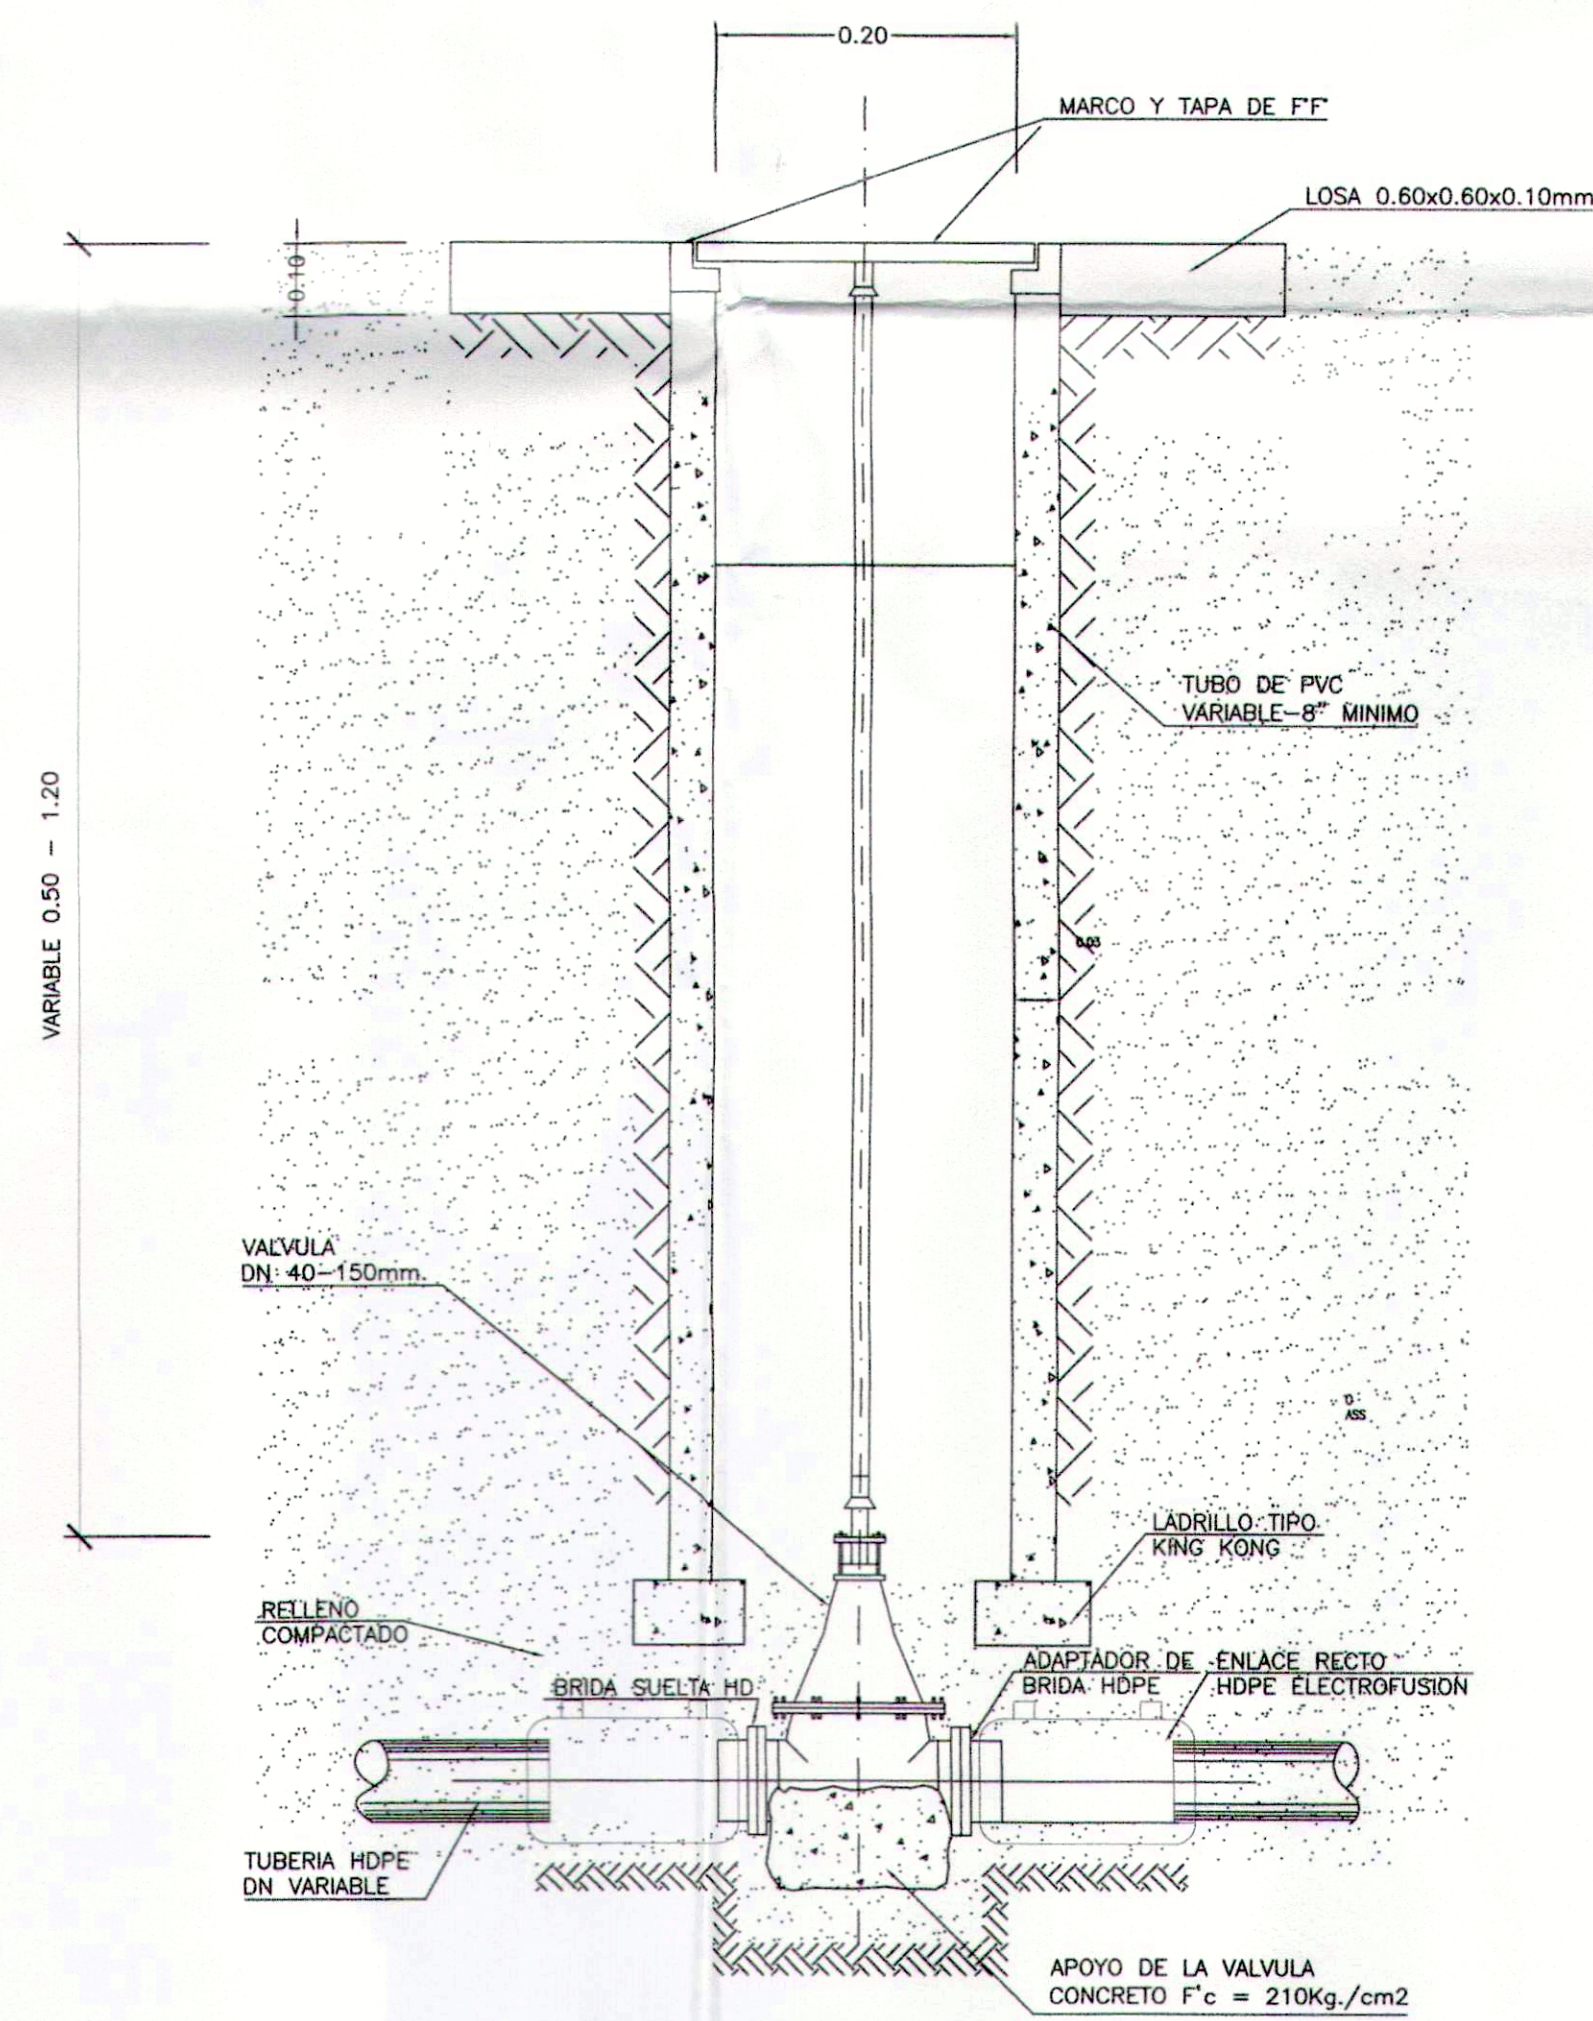

ELEVACION
ESC: 1/20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCRETO:	f'c=210 Kg/cm2 EN GENERAL f'c=100 Kg/cm2 SOLADO
CEMENTO:	PORTLAND TIPO I
ACERO:	fy=4200Kg/cm2
CAPACIDAD ADMISIBLE DEL TERRENO:	t=1.5 Kg/cm2
RECUBRIMIENTOS:	MUROS Y LOSAS : 2.5cm



VICTOR HUGO ZAVALE
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 33489

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Desarrollo Urbano
CERTIFICA

Que esta copia concuerda con el original que se conserva en el archivo de este municipio
Callao, 06 JUL. 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO URBANO
TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

SEDAPAL
EQUIPO TÉCNICO NORTE
PLANO APROBADO N° 327-2019-ETN
(Vigencia 1 Año)
Carta N° 154-2019-ETN Fecha: 20-11-2019
Informe N° 146-2019-ETN Fecha: 20-11-2019
ARCHIVO N°

CONF. ZONA 11
Juan Carlos Acosta De la Torre Ugenta
Ingeniero de Obras



CONSORCIO ZONA 11

PROYECTO:

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO:
"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 11 DEL CERCADO CALLAO, JR. APURIMAC, JR. WASHINGTON, JR. MARCO POLO, JR. GUISE, JR. SALOOM, JR. COCHRANE Y CA. CONTRALMIANTE VILLAR, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO."

PLANO :

DETALLE DE CÁMARA DE VÁLVULAS DE CONTROL

FECHA : NOVIEMBRE 2019

LÁMINA :

DET-07

ESCALA INDICADA