


LEYENDA DE CABLES

- (A) = (2-1x35mm²(F)) N2XOH, PVC SAP Ø 2"
- (B) = (2-1x16mm²(F)) N2XOH, PVC SAP Ø 1"
- (C) = (2-1x35mm²(F)+1x16mm²(T)) N2XOH, PVC SAP Ø 2"
- (D) = (2-1x10mm²(F)+1x16mm²(T)) N2XOH, PVC SAP Ø 1"
- (E) = (2-1x10mm²(F)+1x16mm²(T)) N2XOH, PVC SAP Ø 1"

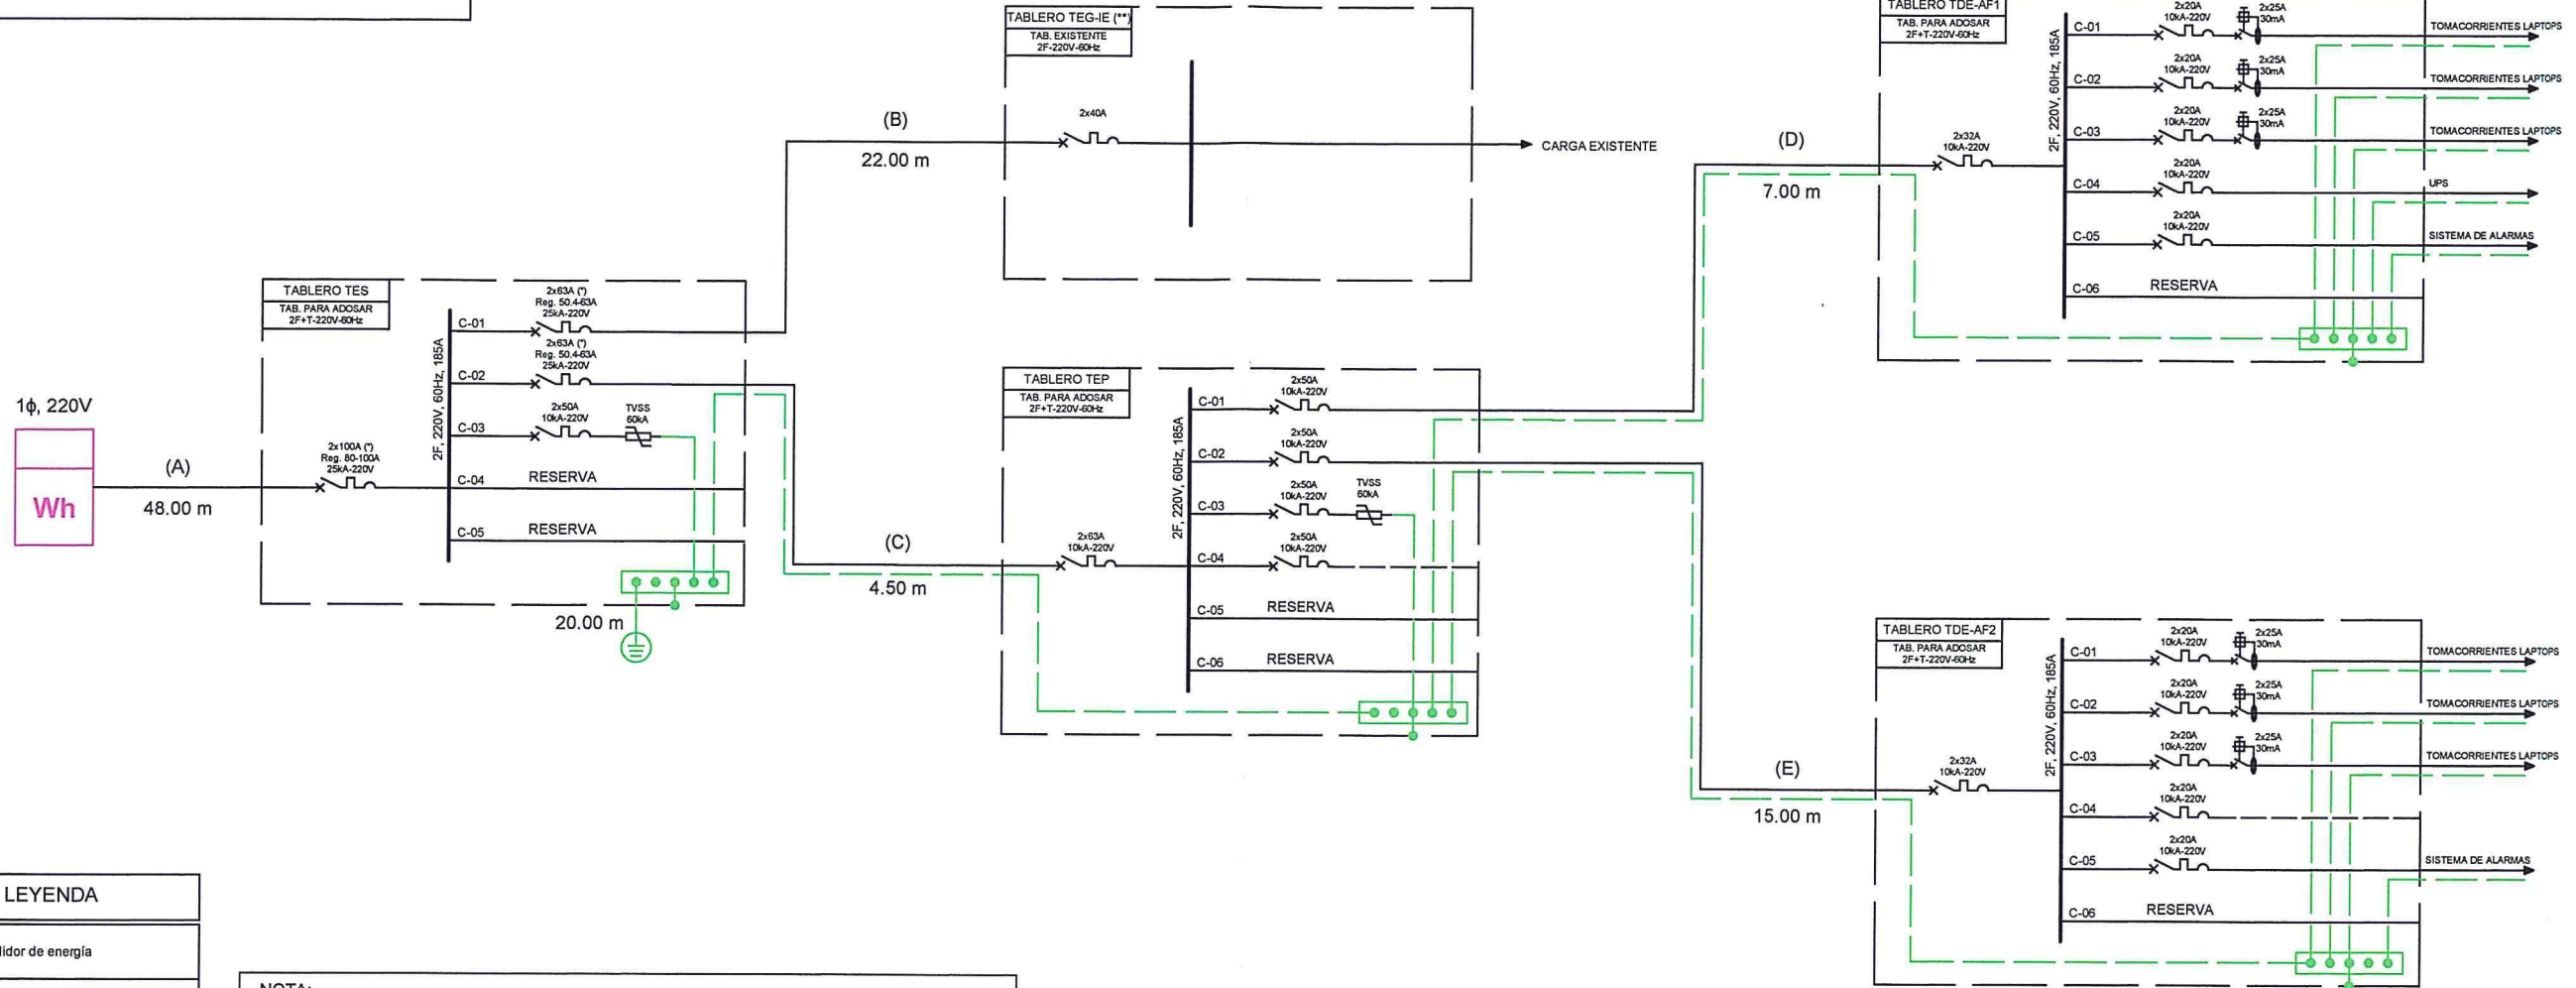

LEYENDA

	Medidor de energía
	Interruptor diferencial
	Interruptor termomagnético
	Limitador de sobretensión
	Barra de tierra
	Sistema de Puesta a Tierra
	Conductor eléctrico N2XOH
	Conductor para aterramiento
	Punto de conexión

NOTA:

EL SPAT DEL TABLERO ELÉCTRICO SECCIONADOR (TES) ES INDEPENDIENTE DEL SPAT DEL TABLERO ELÉCTRICO GENERAL DEL COLEGIO (TEG - IE).

NOTA:

TES : TABLERO ELÉCTRICO SECCIONADOR
 TEP : TABLERO ELÉCTRICO PRINCIPAL
 TEG-IE : TABLERO ELÉCTRICO GENERAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
 TDE-PP : TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA POR PABELLÓN
 TDE-AF : TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE AULA FUNCIONAL
 (*) : ITM DE 3 POLOS EN CAJA MOLDEADA REGULABLE
 (**) : TABLERO TRIFÁSICO CON ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA

"MODELO DE PLANO REFERENCIAL"

FECHA	REV.	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISÓ	APROBÓ	N°	FIRMA Y SELLO ING. CIP:
24/04/17	0	EMITIDO PARA APROBACIÓN DEL MINEDU	J.T.G.	J.T.G.	1	

CONTRATISTA:

PROPIETARIO:



PROYECTO-MINEDU:

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS; SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES DE LA RED ELÉCTRICA; IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS PARA LAS IIEE PIP 343067

DEPARTAMENTO:
 PROVINCIA:
 DISTRITO:
 CENTRO POBLADO:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
 CÓDIGO MODULAR:

DESCRIPCIÓN:

DIAGRAMA UNIFILAR

ESPECIALIDAD:

ESCALA:

S/E

FECHA:

ABRIL 2017

PLANO N°:

REV. 0