


- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PMI
- MANTENIMIENTO DE CAJA DE MEDICION ELECTRICA
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AISLADORES DE LOS 54 POSTES
- MANTENIMIENTO A LA LINEA AEREA ELECTRICA
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POZOS A TIERRA





UBICACION DE PMI
DETALLE A

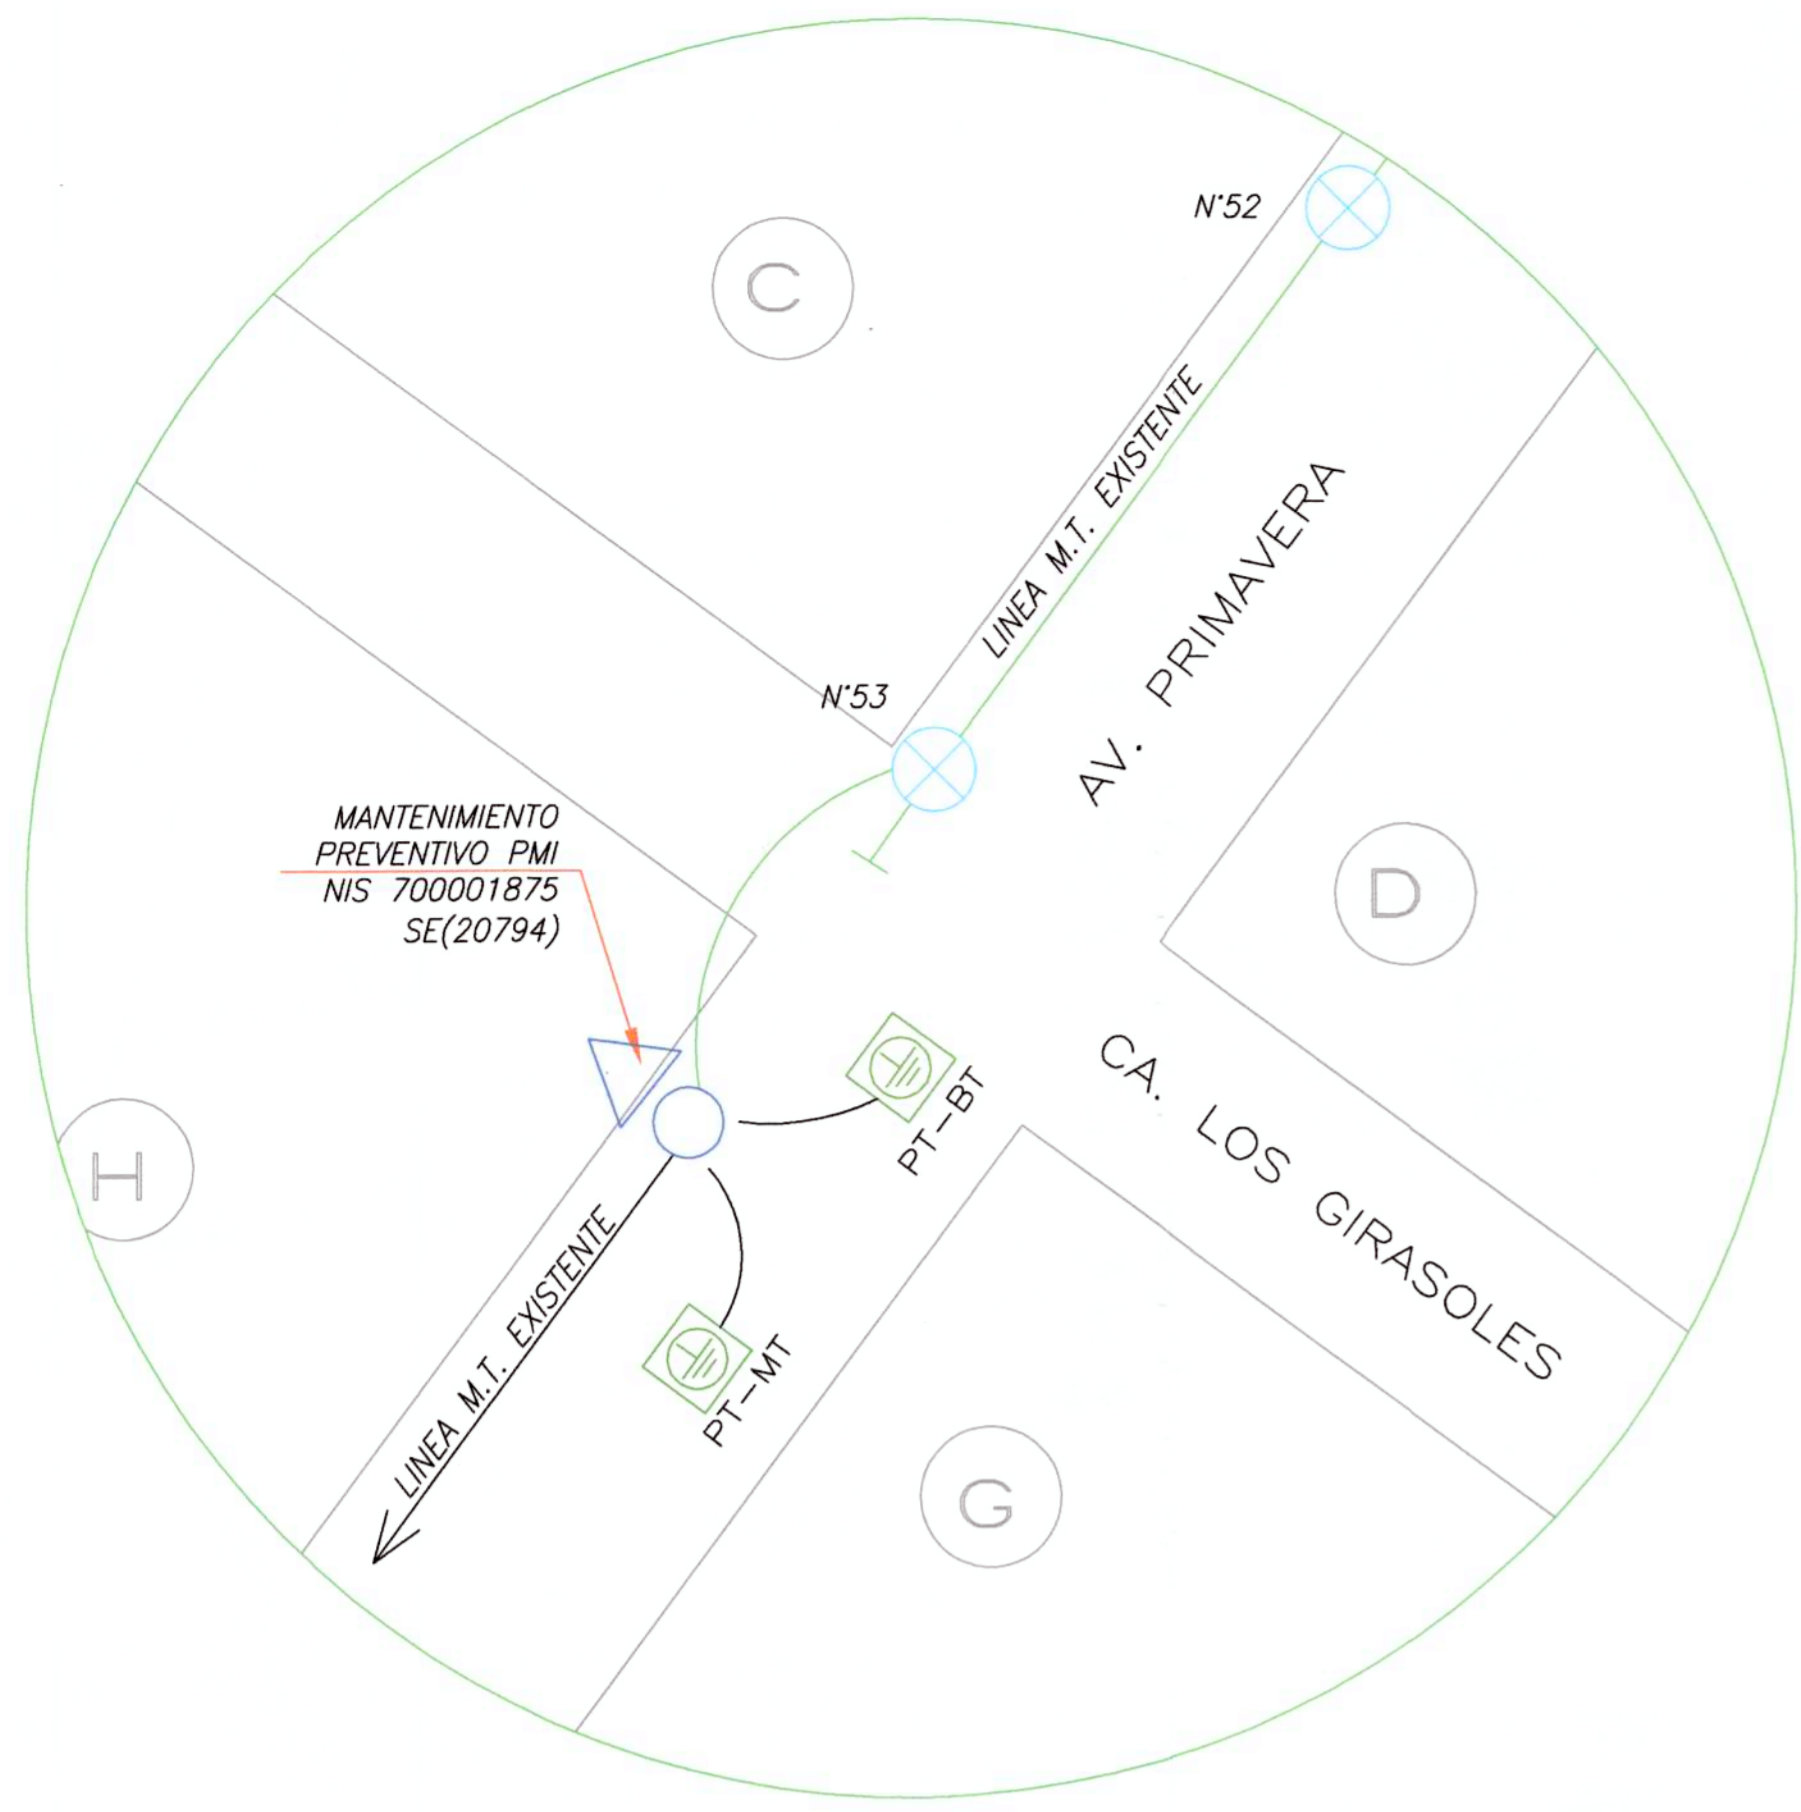

RECORRIDO DE MEDIA TENSION
EP. CHINCHA

LEYENDA	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	POSTE
	PUNTO DE MEDICION A LA INTEMPERIE
	ALIMENTADOR EN MEDIA TENSION
	CAJA DE MEDICION
	POZO DE PUESTA A TIERRA PARA MT, BT

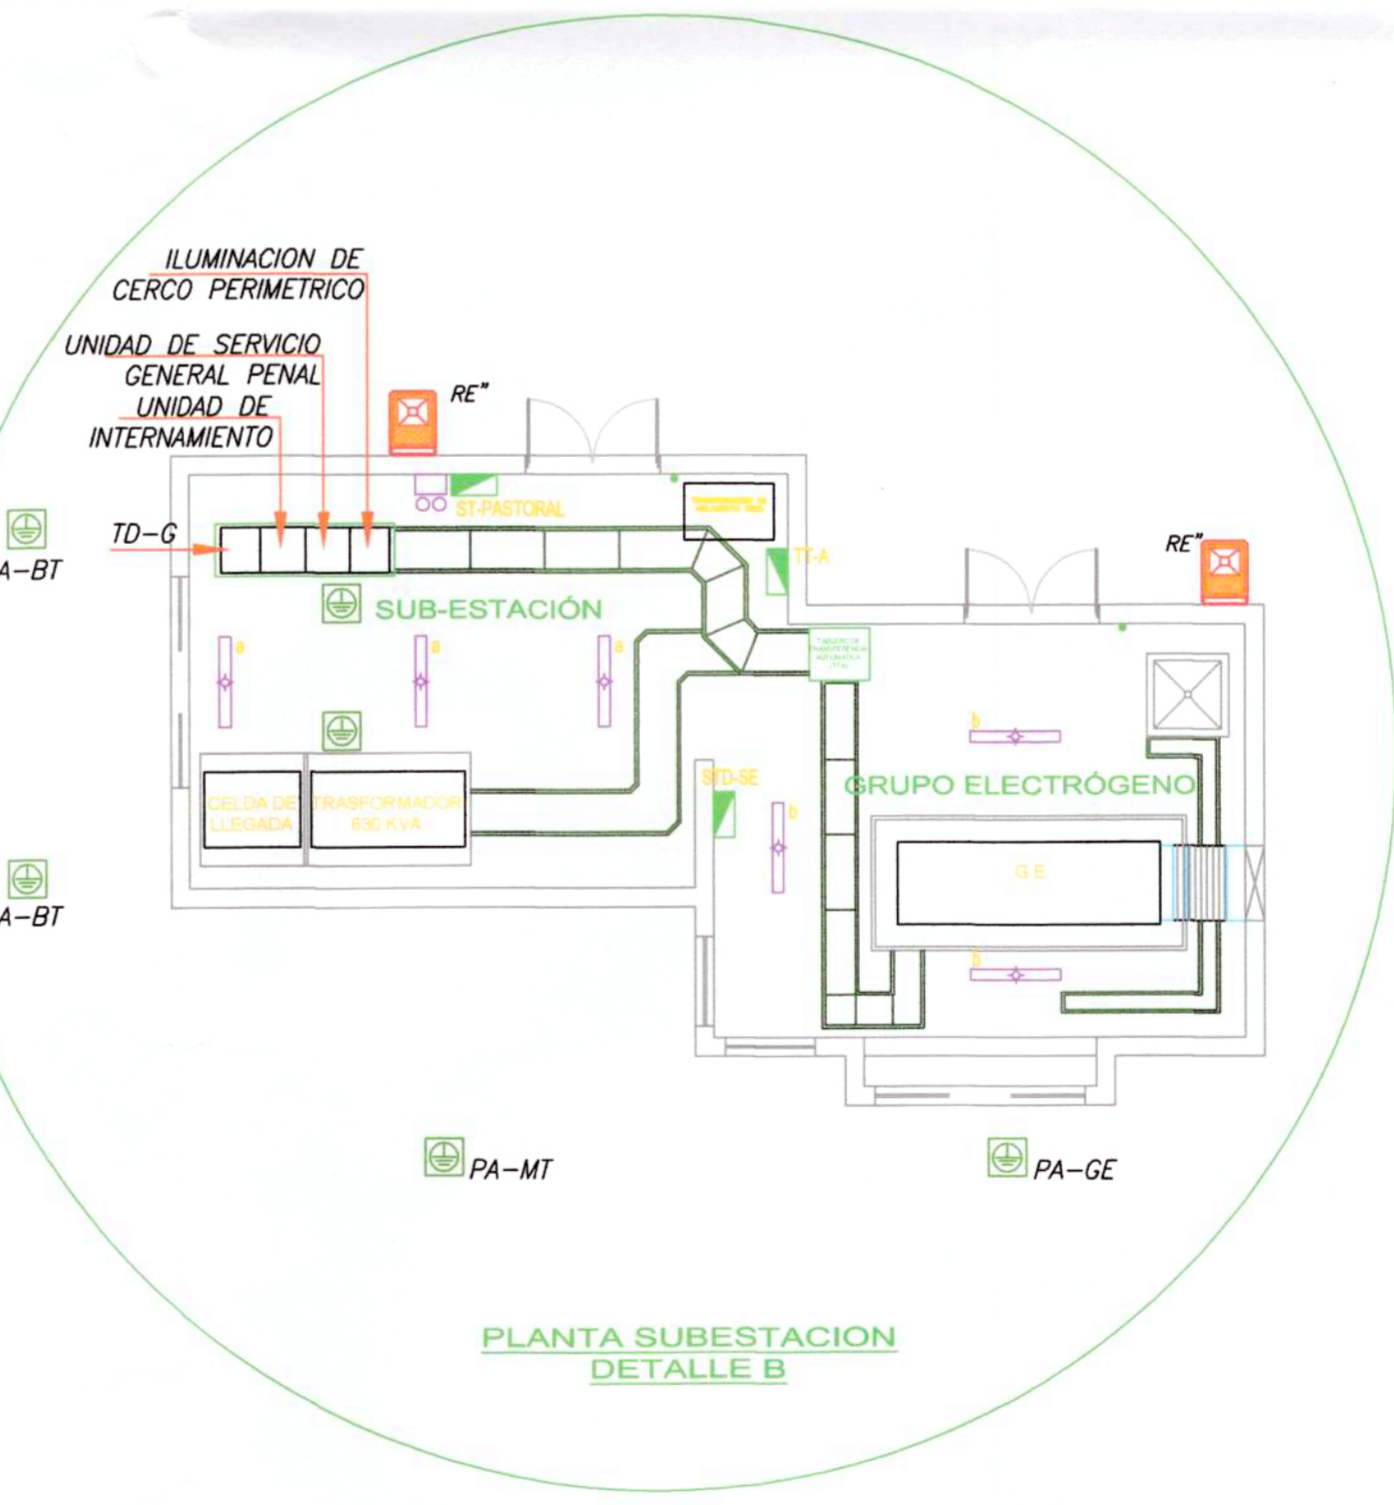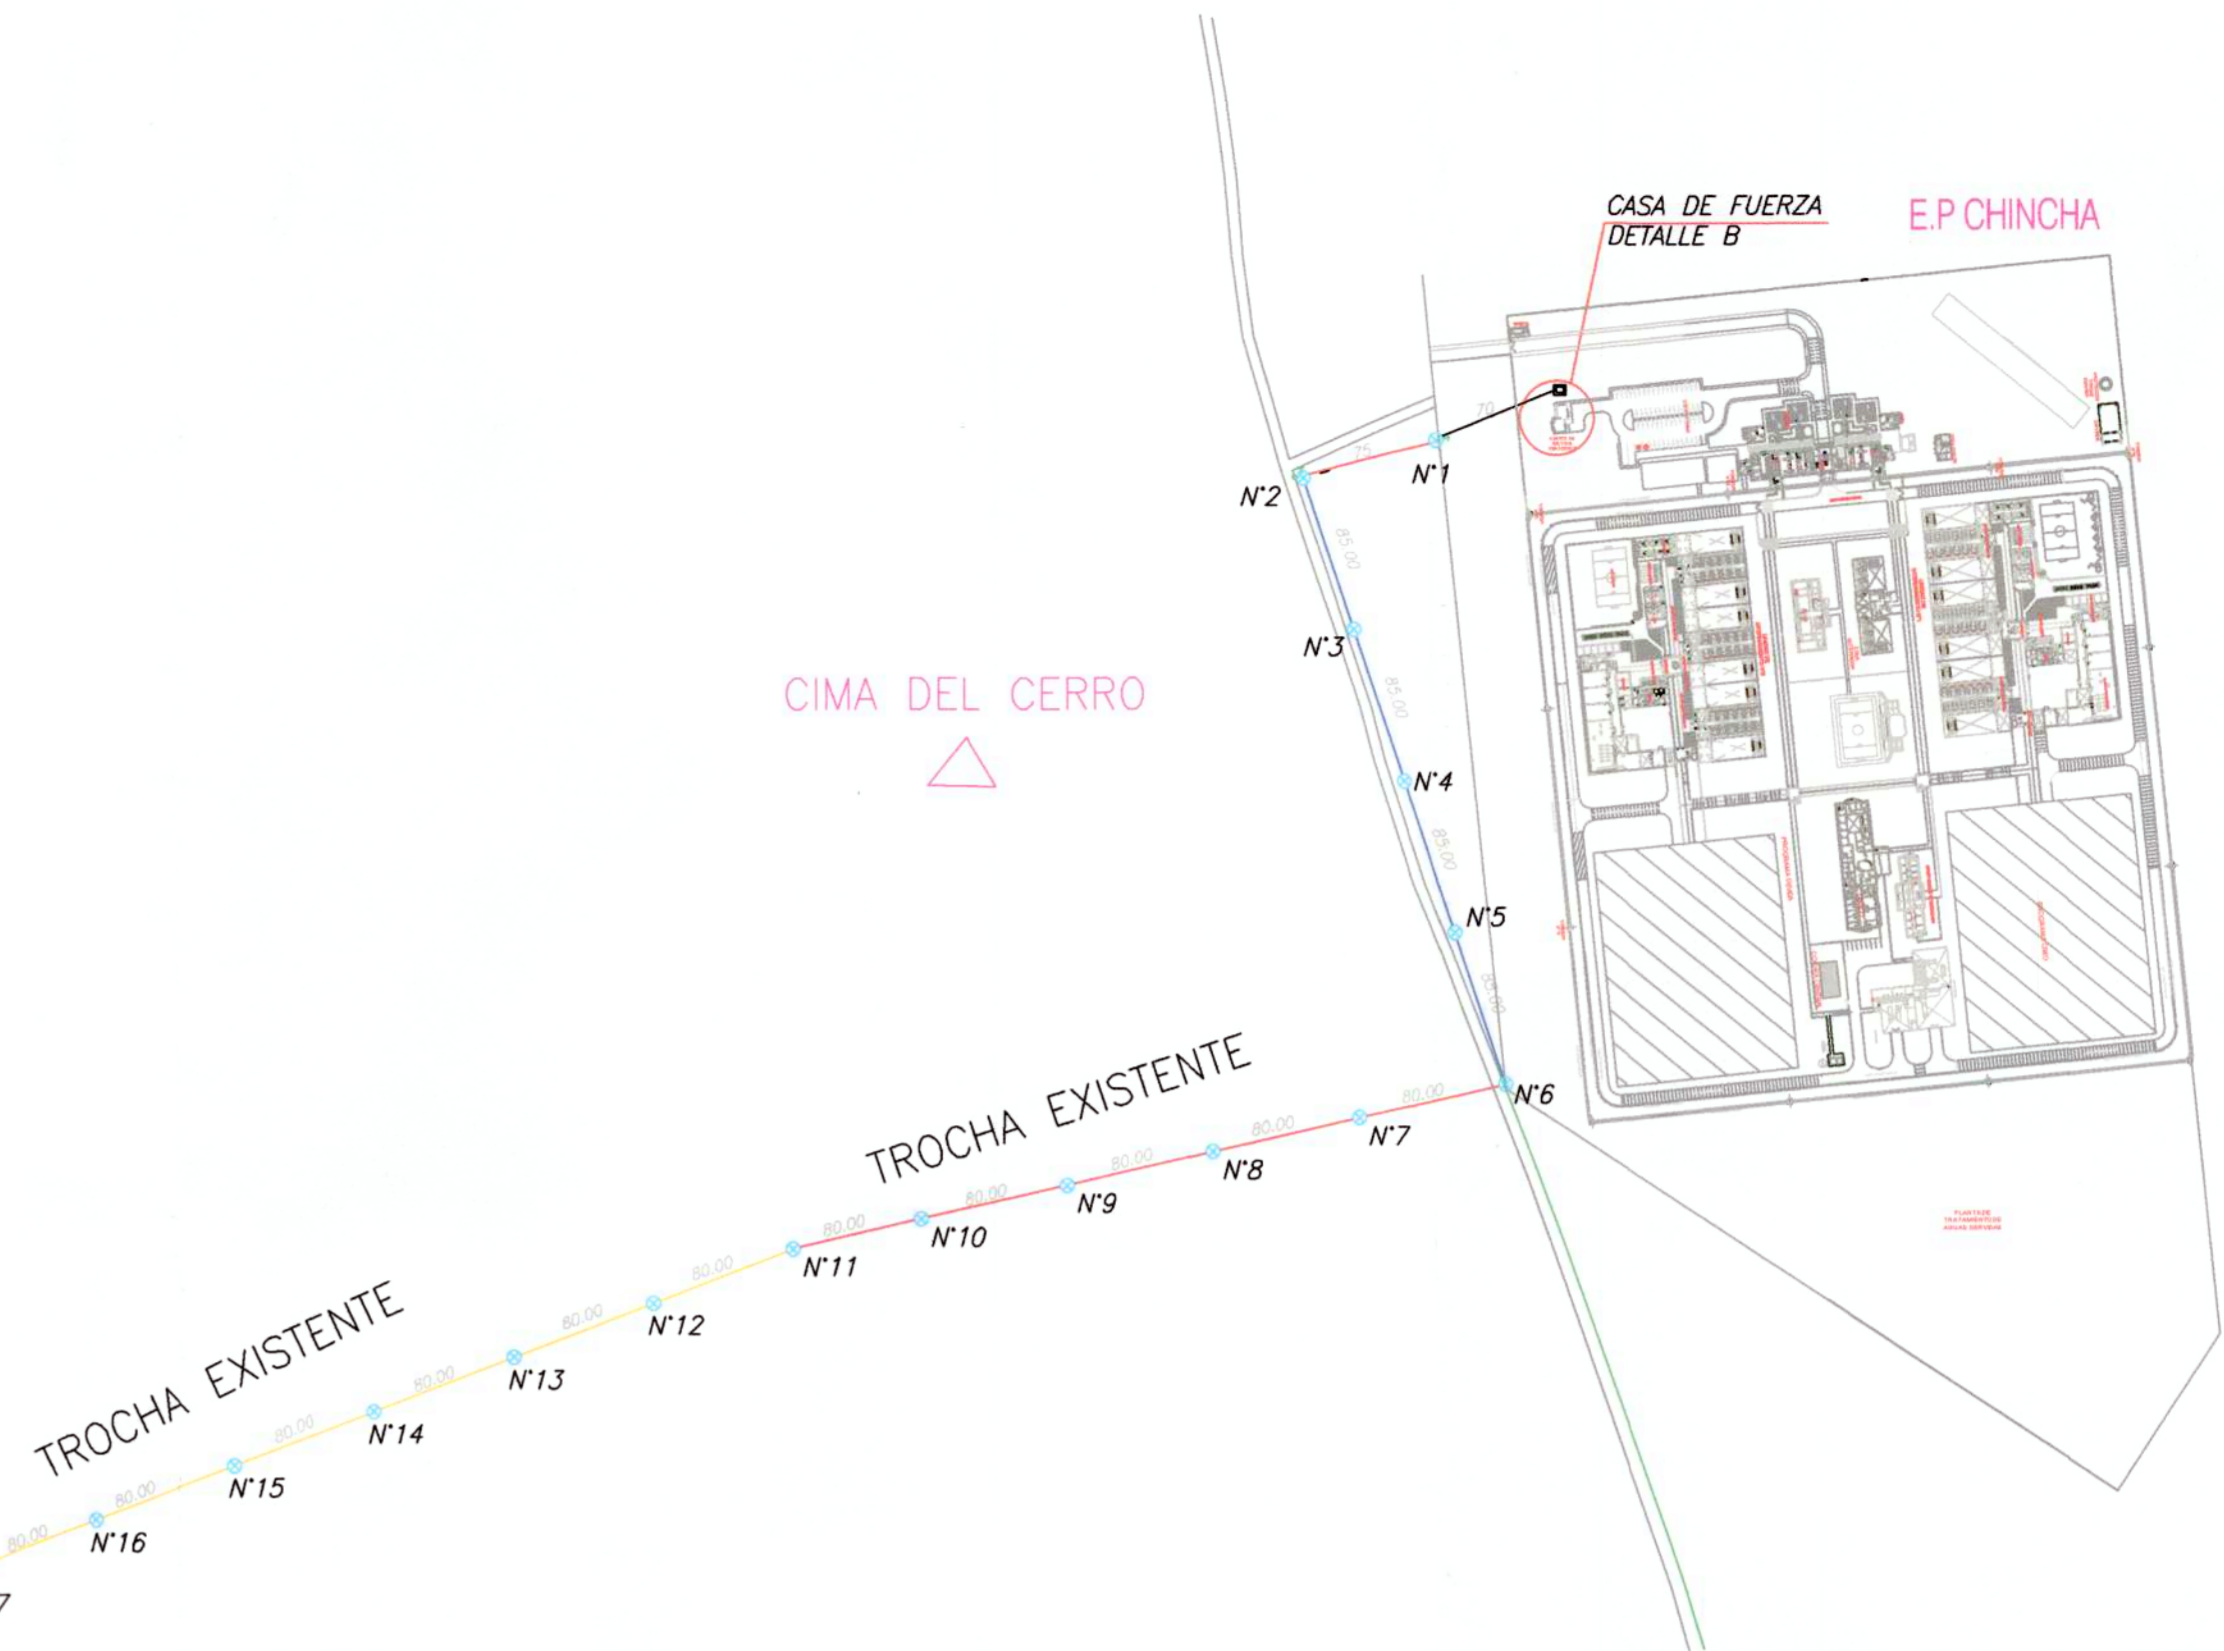

- MANTENIMIENTO DE CELDA DE LLEGADA Y PROTECCION 12KV.
- MANTENIMIENTO DE LA CELDA DE TRANSFORMACION (Transformador de 360 Kva)
- MANTENIMIENTO DE DE GRUPO ELECTROGEN (160kW, Prime, 220V, Trifasico, 60Hz).
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE POZO A TIERRA PARA MEDIA Y BAJA TENSION.
- MANTENIMIENTO DE REFLECTOR LAMPARA 150W EN PARED NO PRENDE
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CON REJILLA Y LUZ DE EMERGENCIA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE.
- MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR SIMPLE Y DOBLE (VER LINEAMIENTOS TECNICOS)

RODRIGO JARA CRUZ
BACH. ING. ELECTRICISTA

E.P. CHINCHA"

INPE		MINISTERIO DE JUSTICIA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	
SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. CHINCHA"		TITULO: INST. ELECTRICAS	
DISEÑO: BACH. ING. RODRIGO JARA CRUZ		PLANO: RECORRIDO DE MEDIA TENSION	
DESARROLLO: BACH. ING. RODRIGO JARA CRUZ		SECCION: INDICADA	
UNIDAD MANTENIMIENTO - OIP		FECHA: MARZO 2023	
UBICACION DEL SERVICIO: EP CHINCHA		LAMINA: MT-01	
DISTRITO: CHINCHA ALTA			
PROVINCIA: CHINCHA			
DEPART: ICA			