



SUBESTACIÓN - BAJA TENSIÓN

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 1,200.00 AUTOMÁTICA ADOSADO 220V, 60Hz
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO 420kW PRIME, 4,953.53 380/220V, TRIFÁSICO, 60Hz, MODELO MP-515




SUBESTACIÓN - BAJA TENSIÓN

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO GENERAL AUTOSOPORTADO, 220V, TRIFÁSICO, 60Hz



SUBESTACIÓN - MEDIA TENSIÓN

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDA DE LLEGADA (SECCIONADOR DE POTENCIA ; 24KV, 630A, BIL 125KV, 40KA)
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDA DE TRANSFORMACION (TRANSFORMADOR 400kVA, 10/0.23kV, Trifásico, 1000msnm)

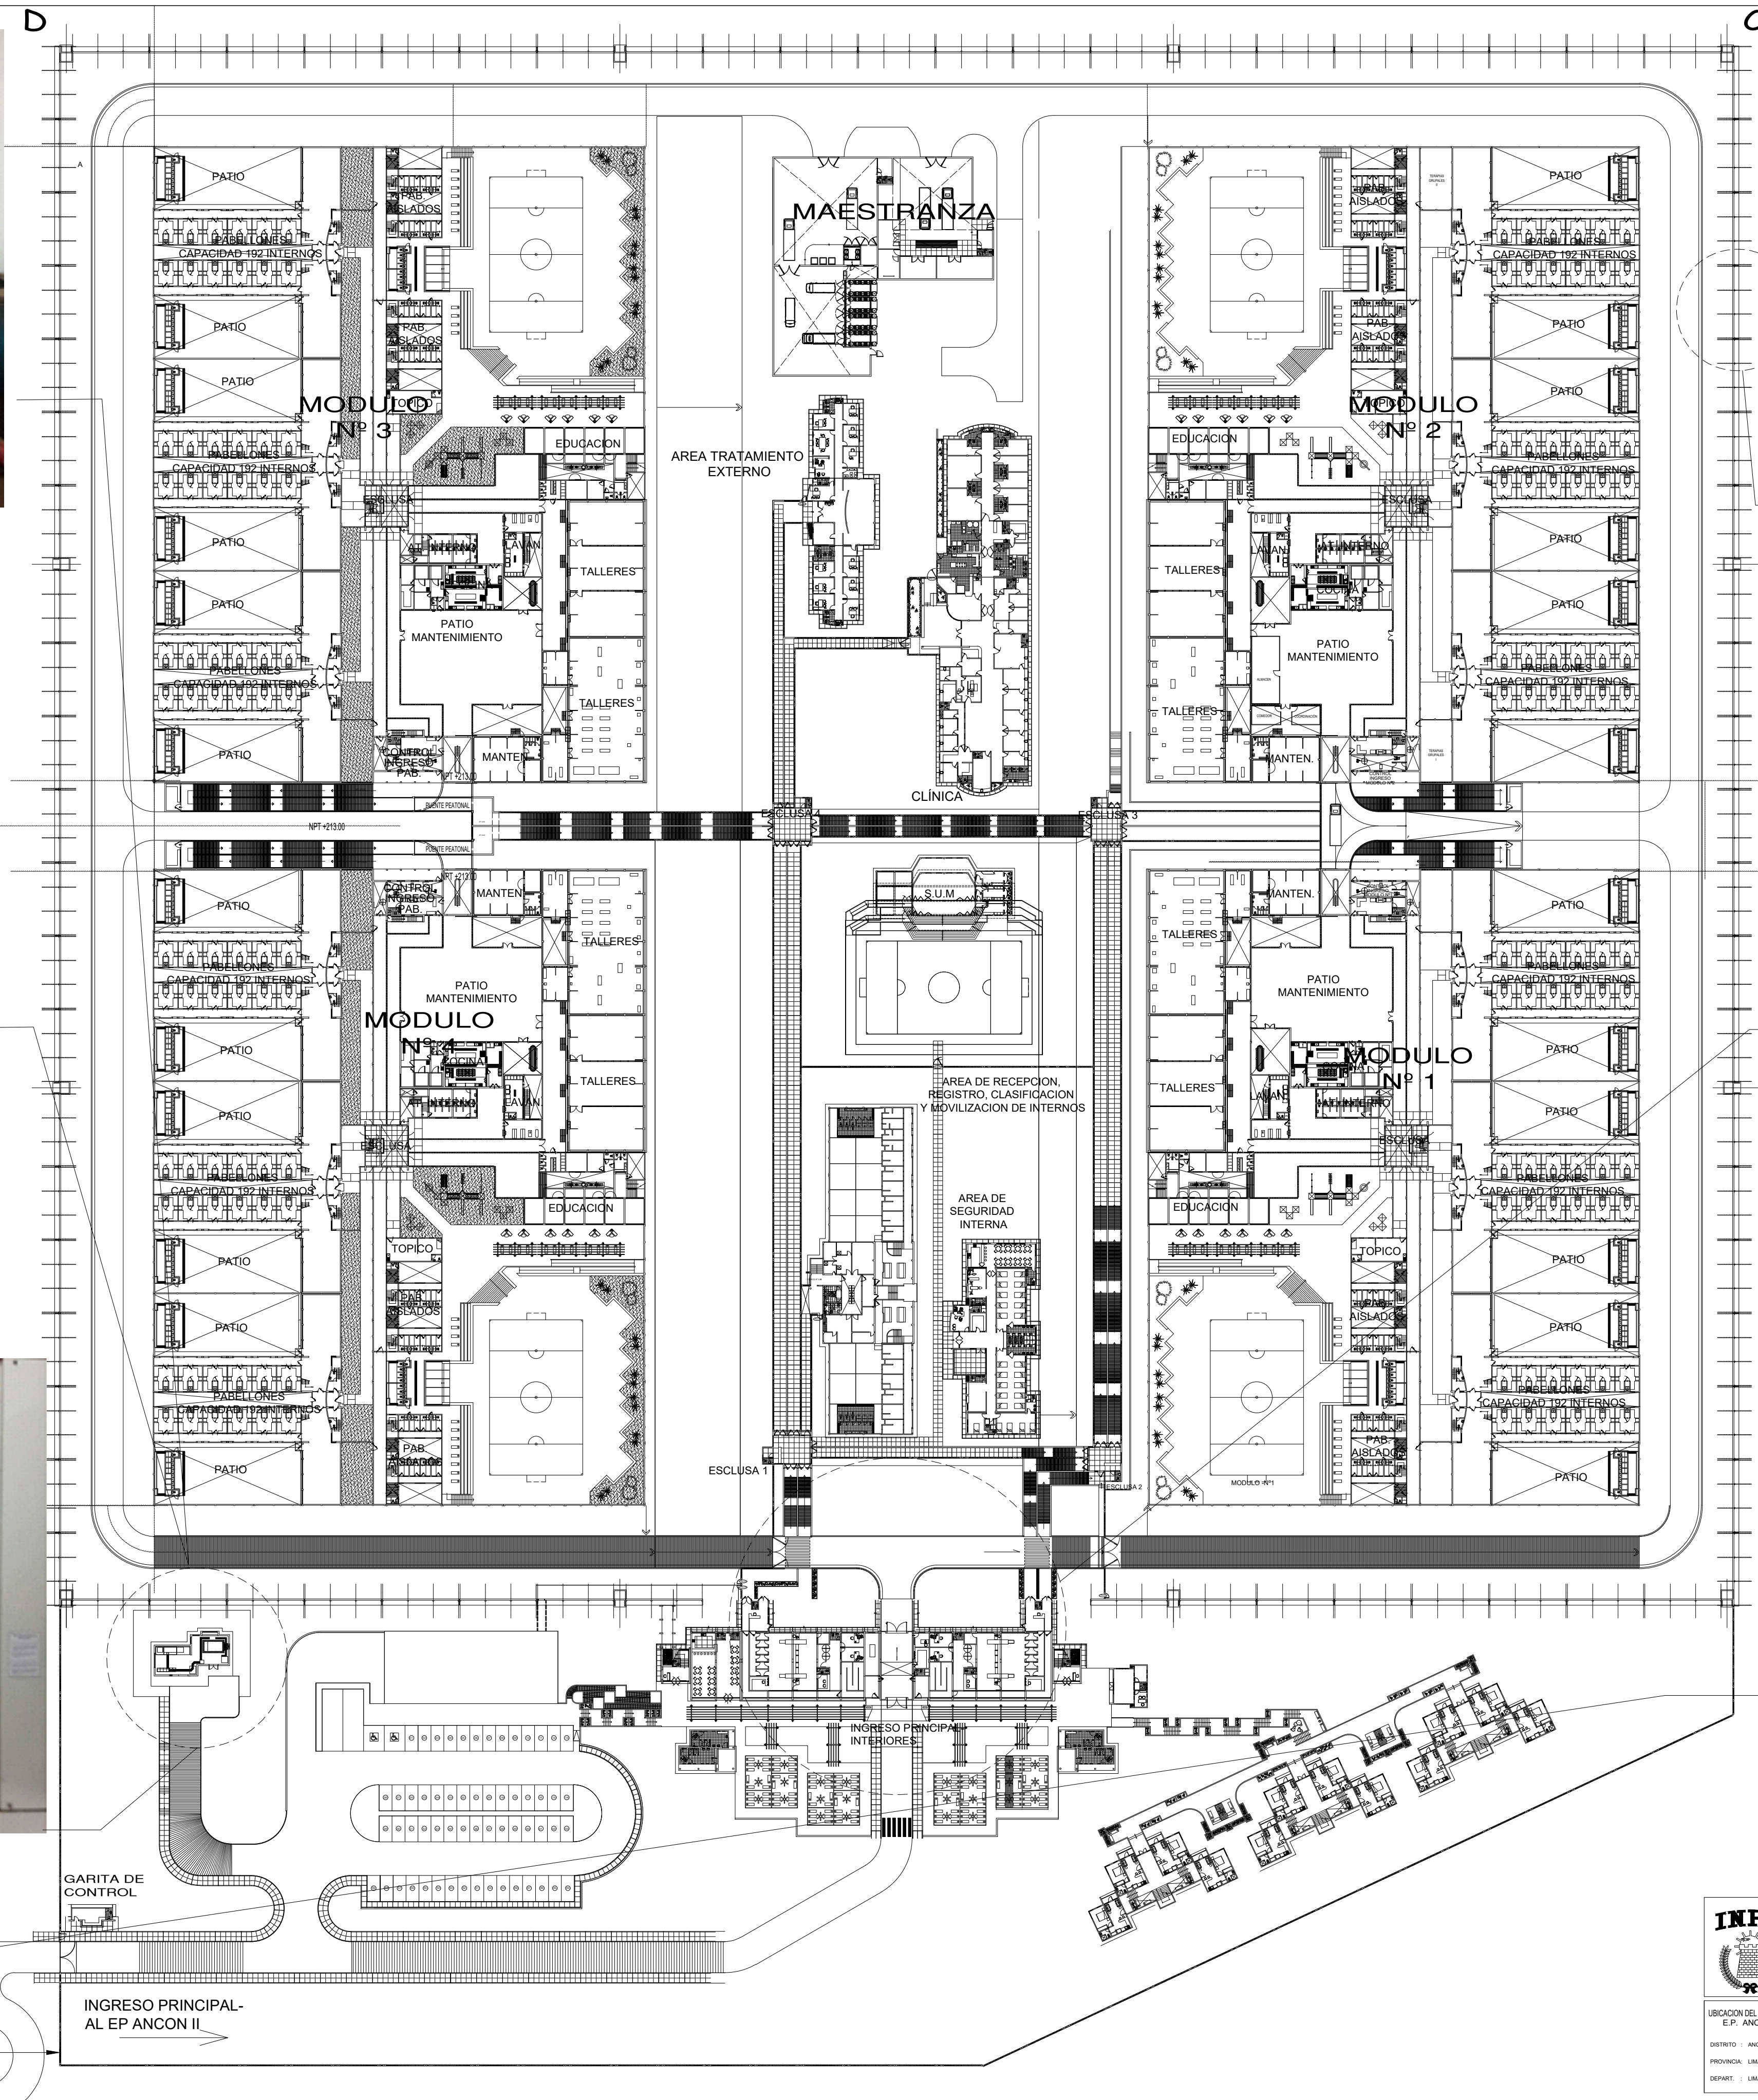

SALIDAS ELECTRICAS EN A. COMÚN

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMACORRIENTES SIMPLES Y DOBLES, 15A, 220V, BLANCA, PVC
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INTERRUPTORES SIMPLES Y DOBLES 15A, 220V, BLANCO, PVC



LUMINARIAS Y REFLECTORES A. COMÚN

- SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR: TIPO LED 110W, 30,000HRS, 110,000 LUM/W
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR BUSCA PERSONAS: 400W, VAPOR NA, SIMILAR MODELO C-51
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA POSTE O PARED: LED, 70W, 220V



LUMINARIAS Y REFLECTORES A. COMÚN

- SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR: TIPO LED 110W, 30,000HRS, 110,000 LUM/W
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR BUSCA PERSONAS: 400W, VAPOR NA, SIMILAR MODELO C-51
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA POSTE O PARED: LED, 70W, 220V



ELECTROBOMBA EN CUARTO DE BOMBA

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA DE 30HP EN CUARTO DE BOMBAS

TABLEROS ELECTRICOS

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DE TABLERO DE FUERZA Y CONTROL ELECTROBOMBA 30HP EN CUARTO DE BOMBAS

	PROPIETARIO:	MINISTERIO DE JUSTICIA		
	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			
	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
	PROYECTO:			
UBICACION DEL PROYECTO:		TITULO:		LABORAL:
E.P. ANCON II		ANEXO 03- PREVENTIVO		
DISTRITO : ANCON		PLANO:		
PROVINCIA : LIMA		UBICACION ELECTRICAS		
DEPART : LIMA		FECHA:		IE-01
UNIDAD MANTENIMIENTO - OIP		MARZO 2021		
1/750				