

**TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION**  
- MANTENIMIENTO TABLEROS Y REPOSICION LAMPARAS EN CUARTO ELECTRICO #01 Y #02 (APRODEI)



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBAS**  
- ELECTROBOMBA HORIZONTAL 3.5HP, 220V, TRIFASICO, 60Hz (PABELLON - 08)  
- ELECTROBOMBA HORIZONTAL 3.5HP, 220V, TRIFASICO, 60Hz (PABELLON - 11A)



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBAS**  
- ELECTROBOMBA HORIZONTAL 1.5HP, 220V, TRIFASICO, 60Hz (AREA PSICOLOGIA)



**SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR PERIMETRAL**  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFLECTOR 400W  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS Na 400W



**SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR PERIMETRAL**  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFLECTOR 400W  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS Na 400W



**SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR PERIMETRAL**  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFLECTOR 400W  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS Na 400W



**CUARTO ELECTRICO BAJA TENSION (SALIPOS)**  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO GENERAL 3 CUERPOS AUTOPORTADO, 220V, Trif, 60Hz. (TG, TG-T1, TG-T2)  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO TRANSFERENCIA (TT)  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO DE TIERRA



**GRUPO ELECTROGENO (SALIPOS)**  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO (Abierto, 200kW Prime, Trifásico, 60Hz), incluye tablero  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLERO CARGADOR DE BATERIA  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO DE TIERRA



**SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL**  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE LLEGADA EN MT  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA DE TRANSFORMACION (400kVA, 10/0.23kV)  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO DE TIERRA





**GRUPO ELECTROGENO**  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO: Abierto, 275kW Prime, 220V, Trifásico, 60Hz



**MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO DE TIERRA**  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO DE TIERRA (CUARTO GE, CASETA DE BOMBEO AGUA "LA CAPILLA")



**SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR PERIMETRAL**  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFLECTOR 400W  
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO LUMINARIAS Na 400W

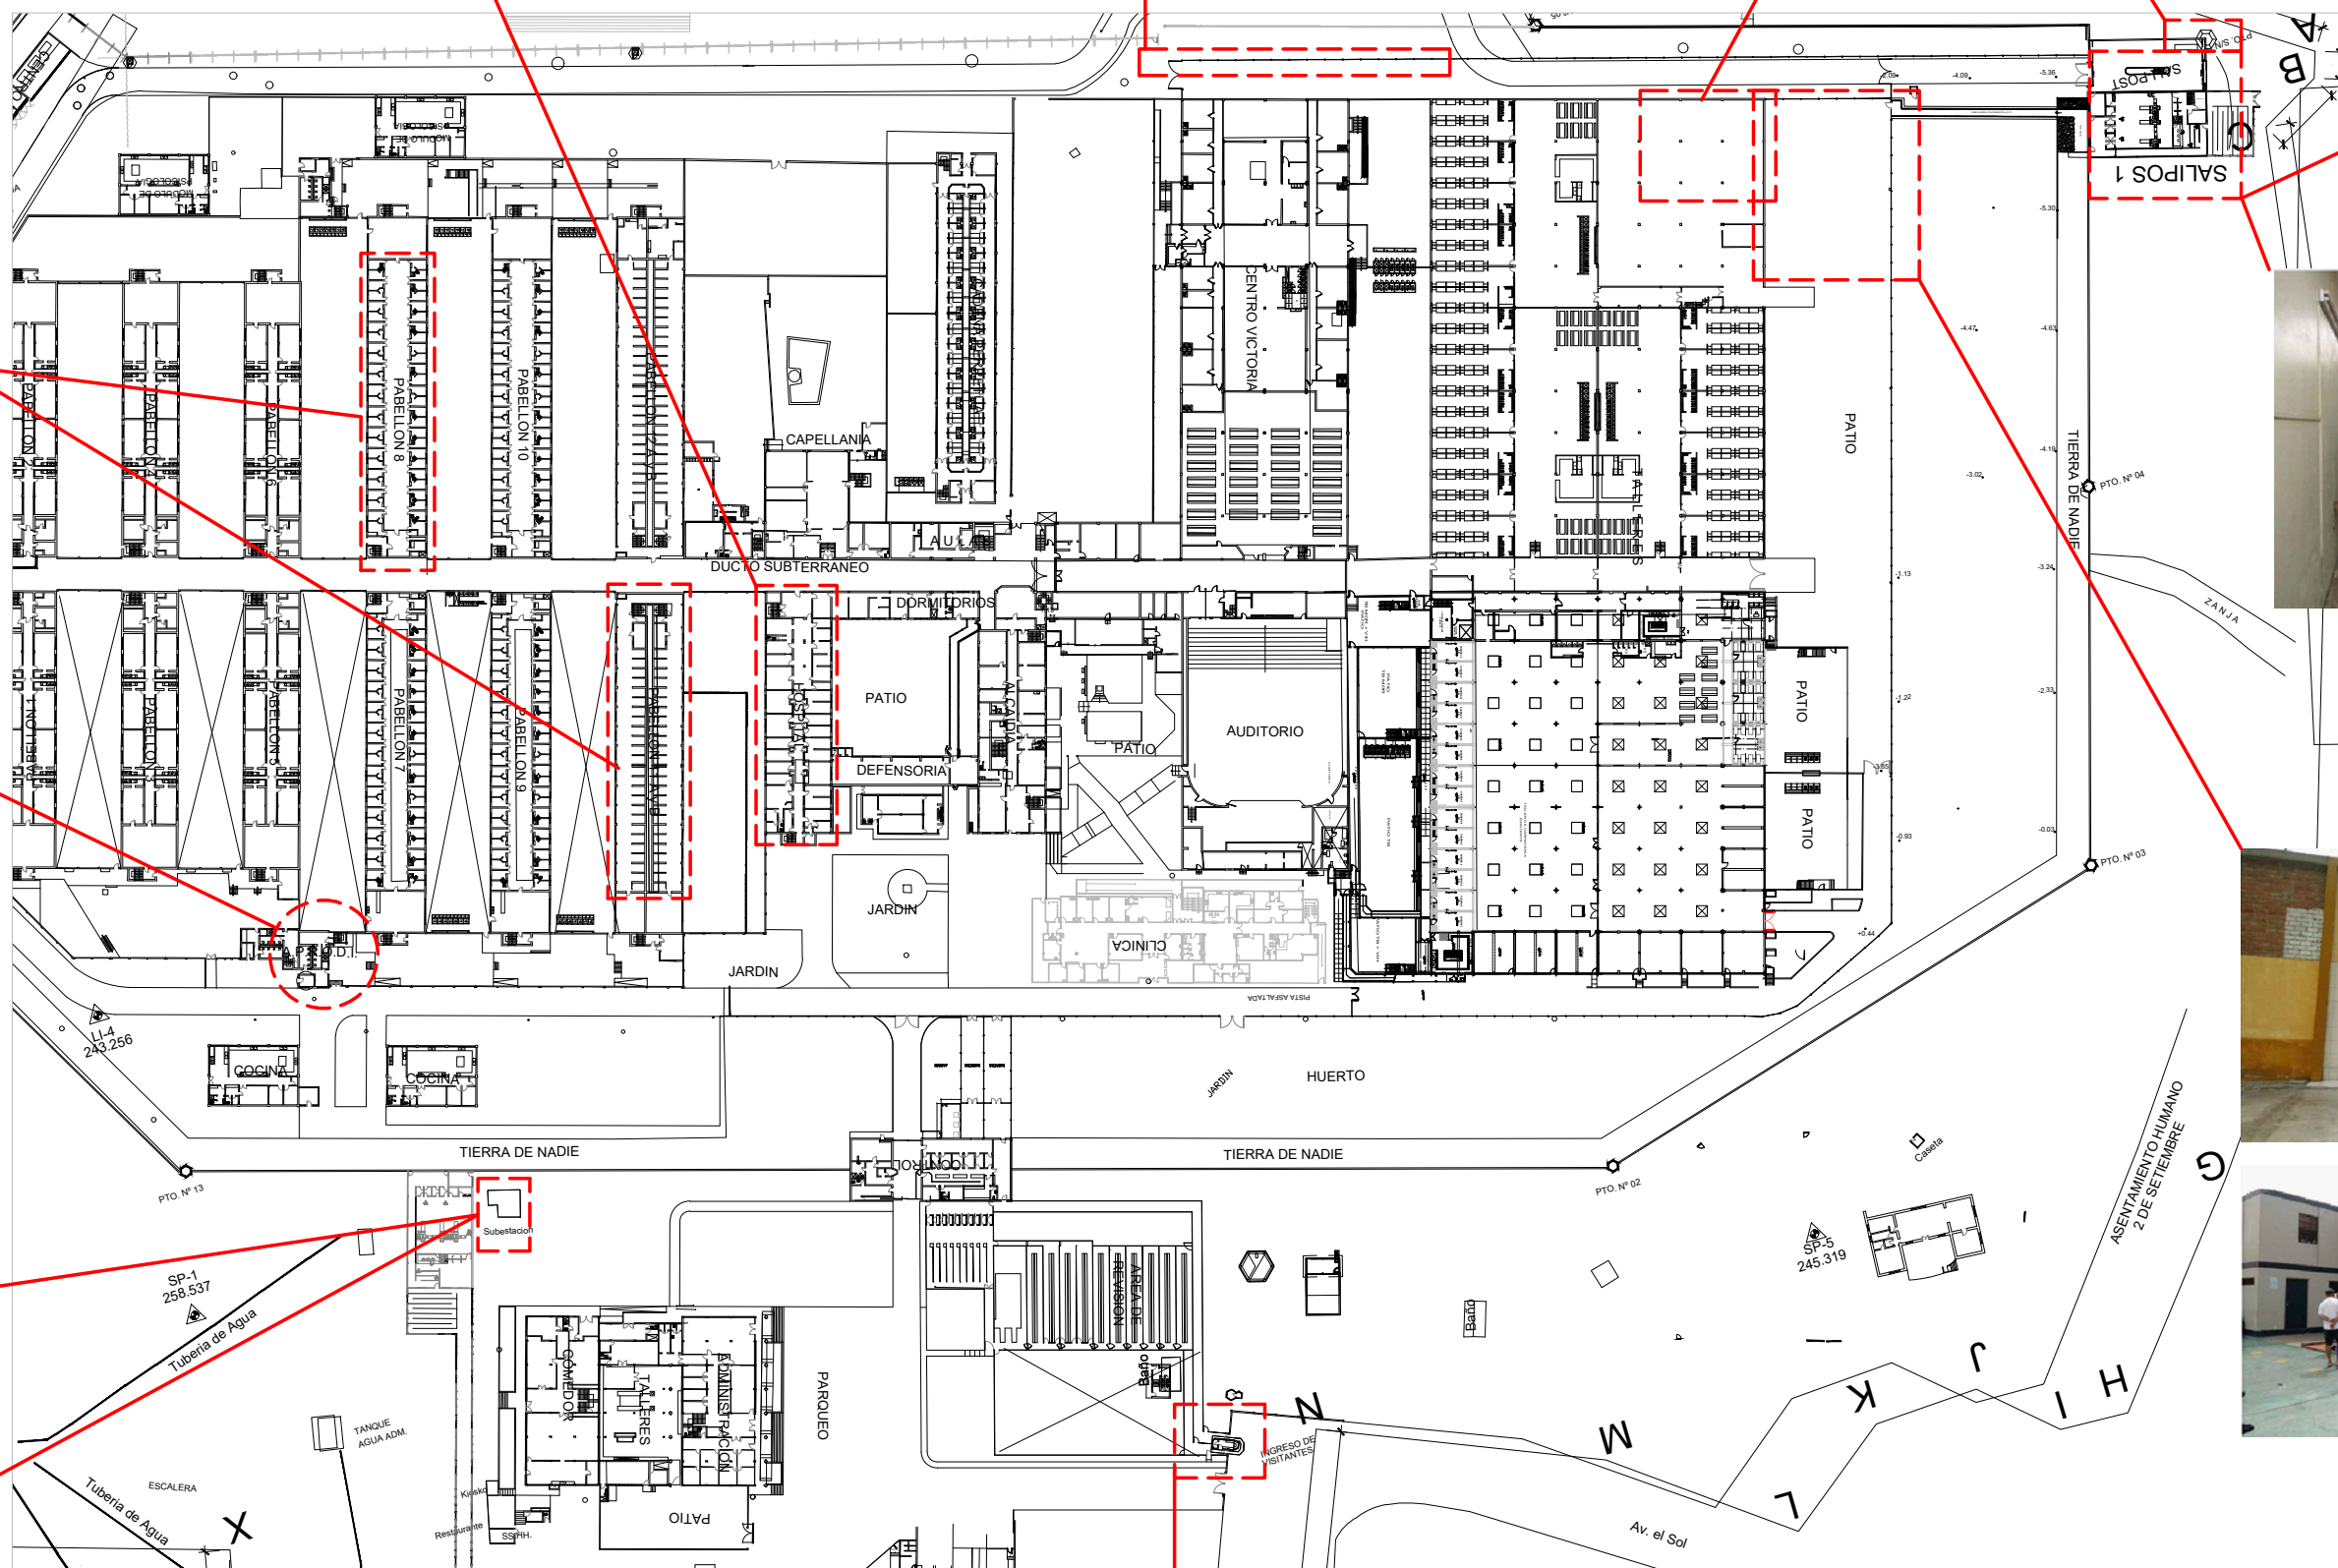

UBICACION DEL PROYECTO:  
E.P. LURIGANCHO  
DIST.: S.J.L.  
PROV.: LIMA  
DEPART.: LIMA

PROPIETARIO:			
MINISTERIO DE JUSTICIA			
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			
PROYECTO:			
" SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL E.P. LURIGANCHO "			
DISEÑO:		TITULO:	
		ANEXO 03- PREVENTIVO	
DESARROLLO:		PLANO:	
		UBICACIÓN ELECTRICAS	
REVISADO:		ESCALA:	FECHA:
UNIDAD MANTENIMIENTO – OIP		1/1500	MAYO 2021
LAMINA:			
P-1			