


PLANTA

CORTE B-B

CUADRO DE DIMENSIONES				
TIPO BUZON	H(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)
TIPO "A"	600	600	150	150

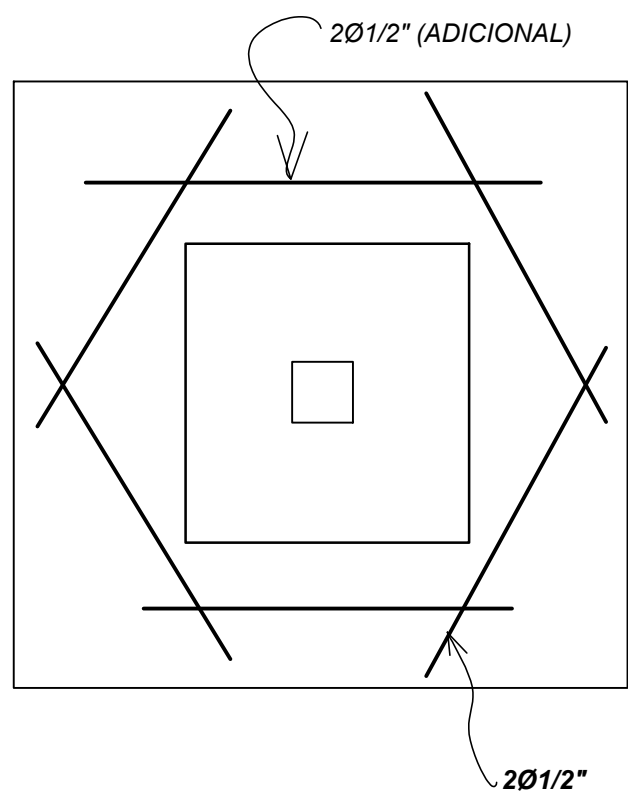


DETALLE DE BUZON TIPO "A" ELECTRODUCTO

ESCALA 1/10





Esfera de policarbonato, Ø500mm  
con Equipo incorporado  
con Lamp. LED 45W

DETALLE FAROLA  
ESC. 1/10

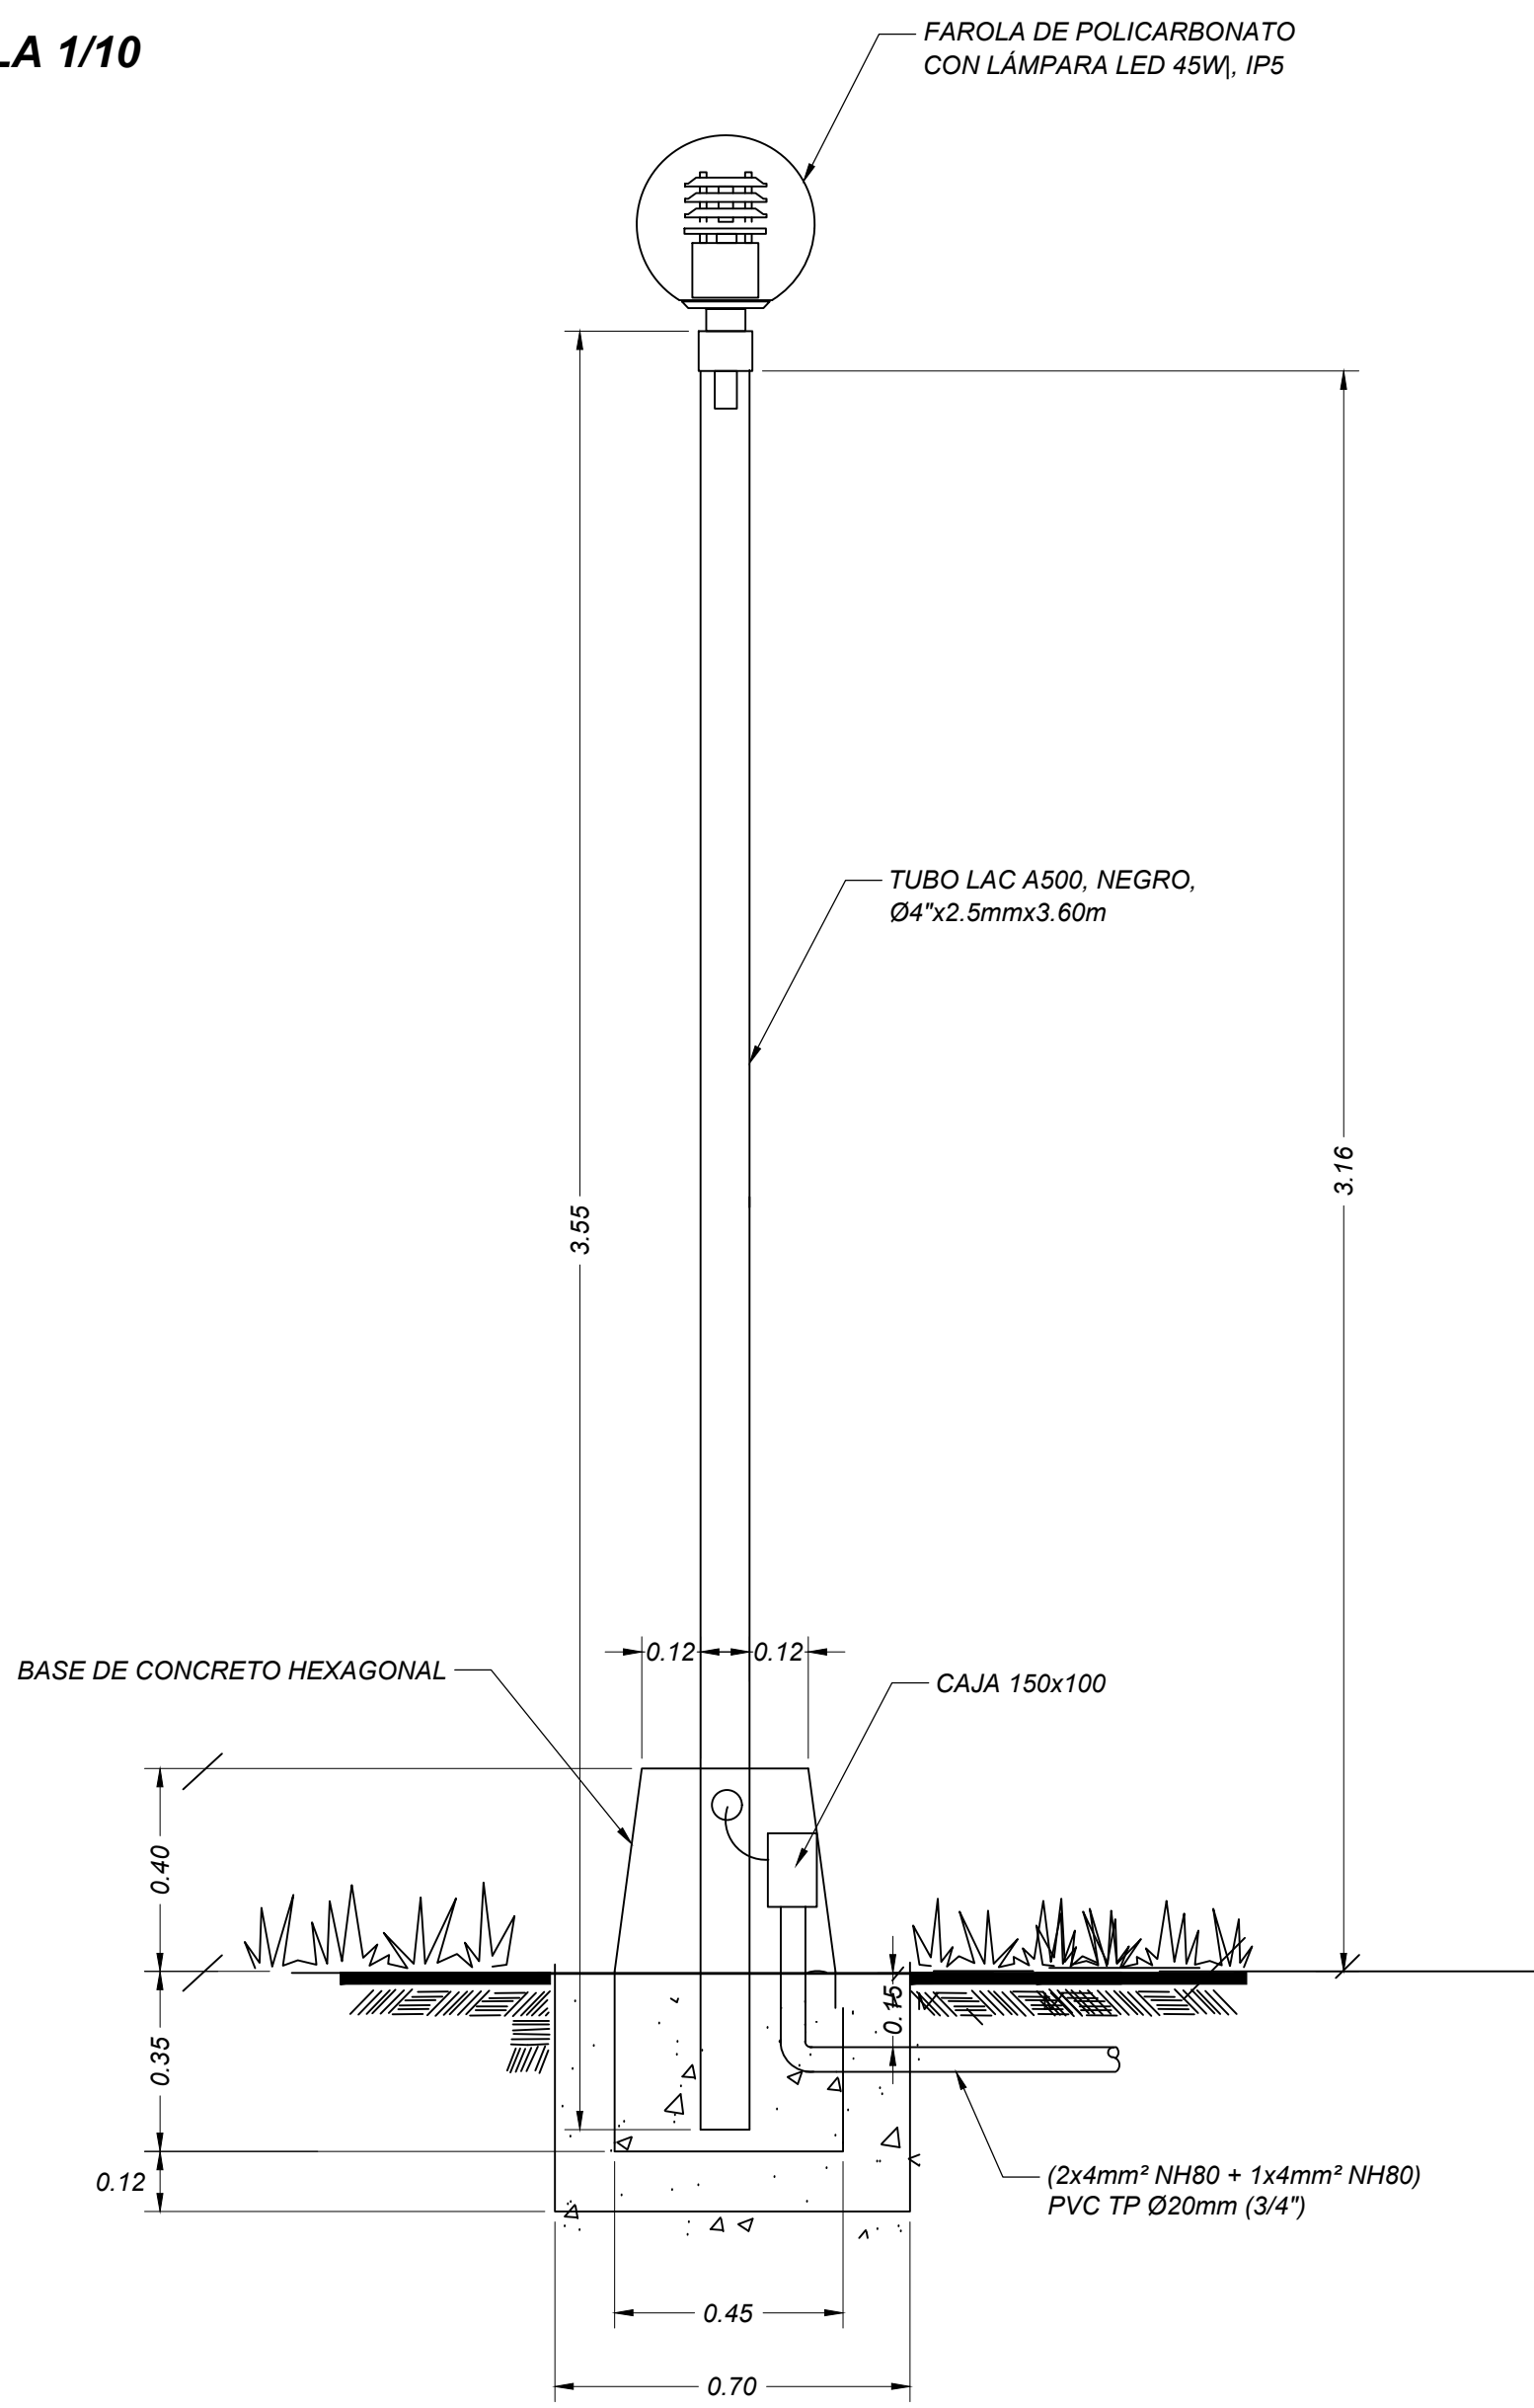


LUMINARIA LED 45W, IP5  
DETALLE ALUMBRADO EN PATIO  
ESC. 1/20

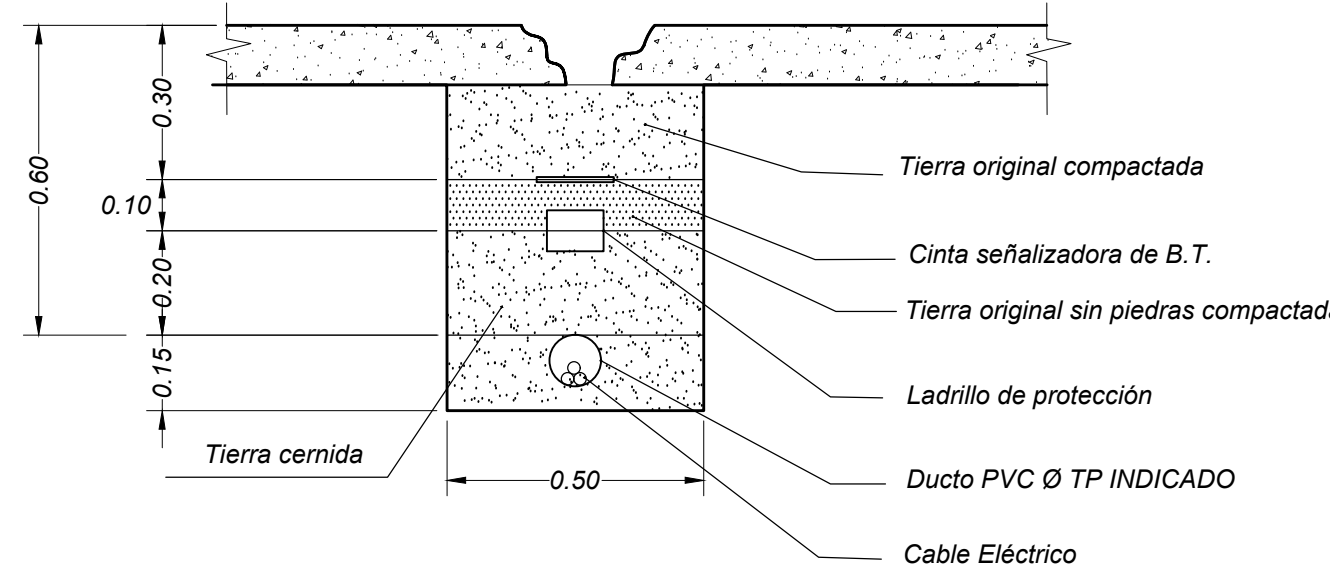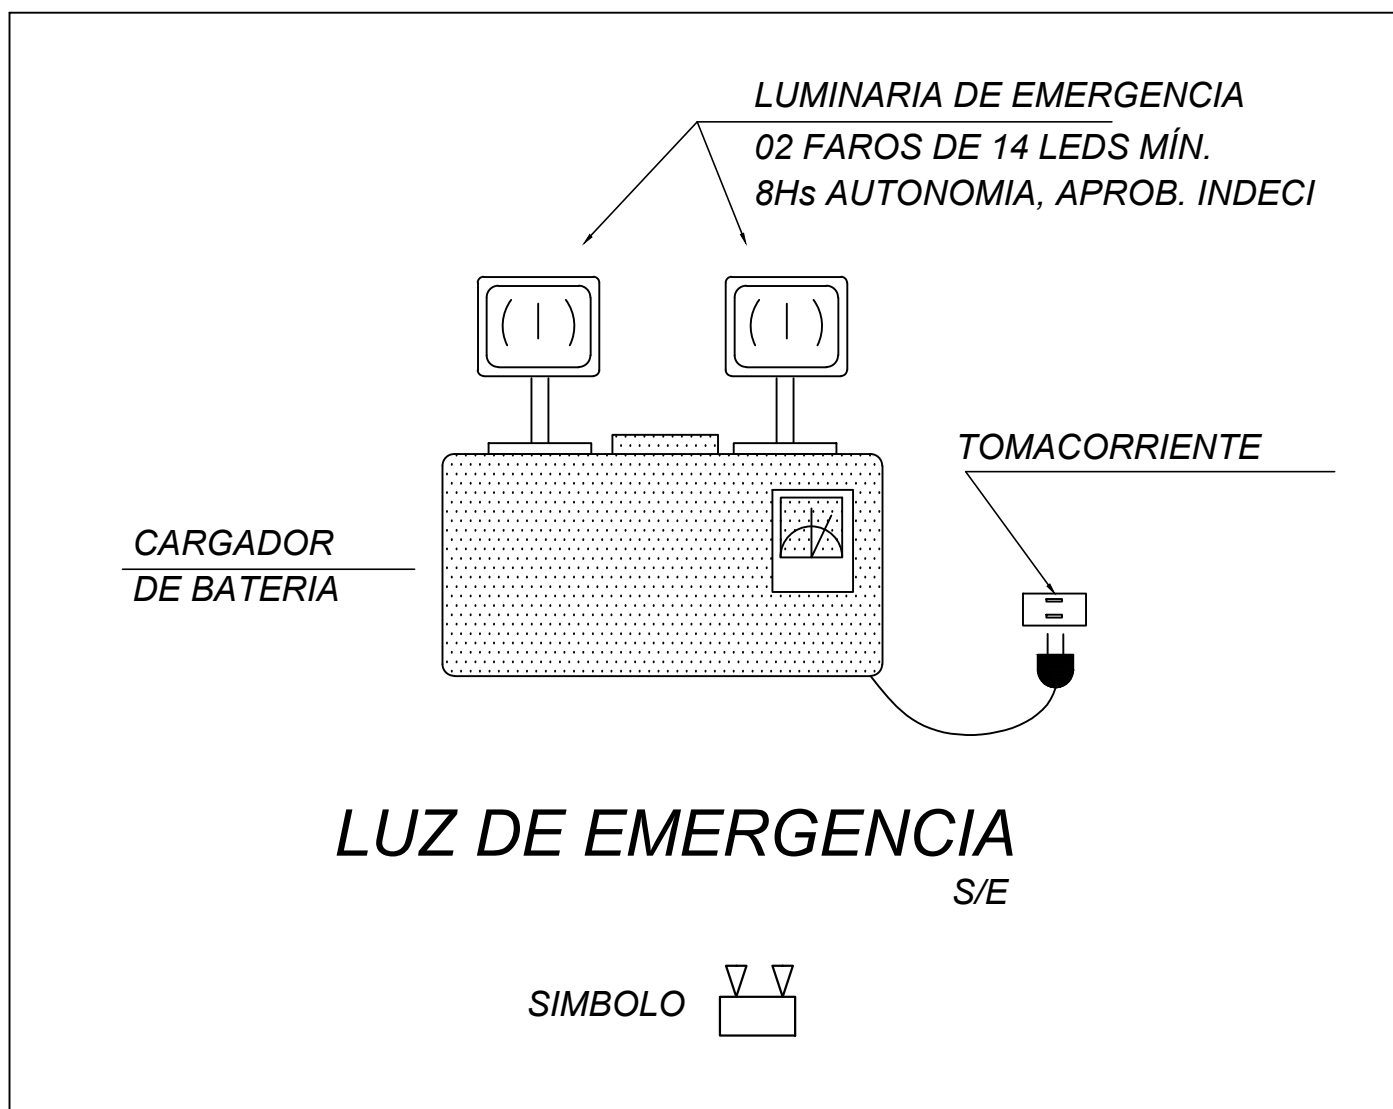


TENDIDO DEL CABLE ALIMENTADOR

ESC 1/20

DETALLE DE TABLERO DE DISTRIBUCION  
INTERIOR

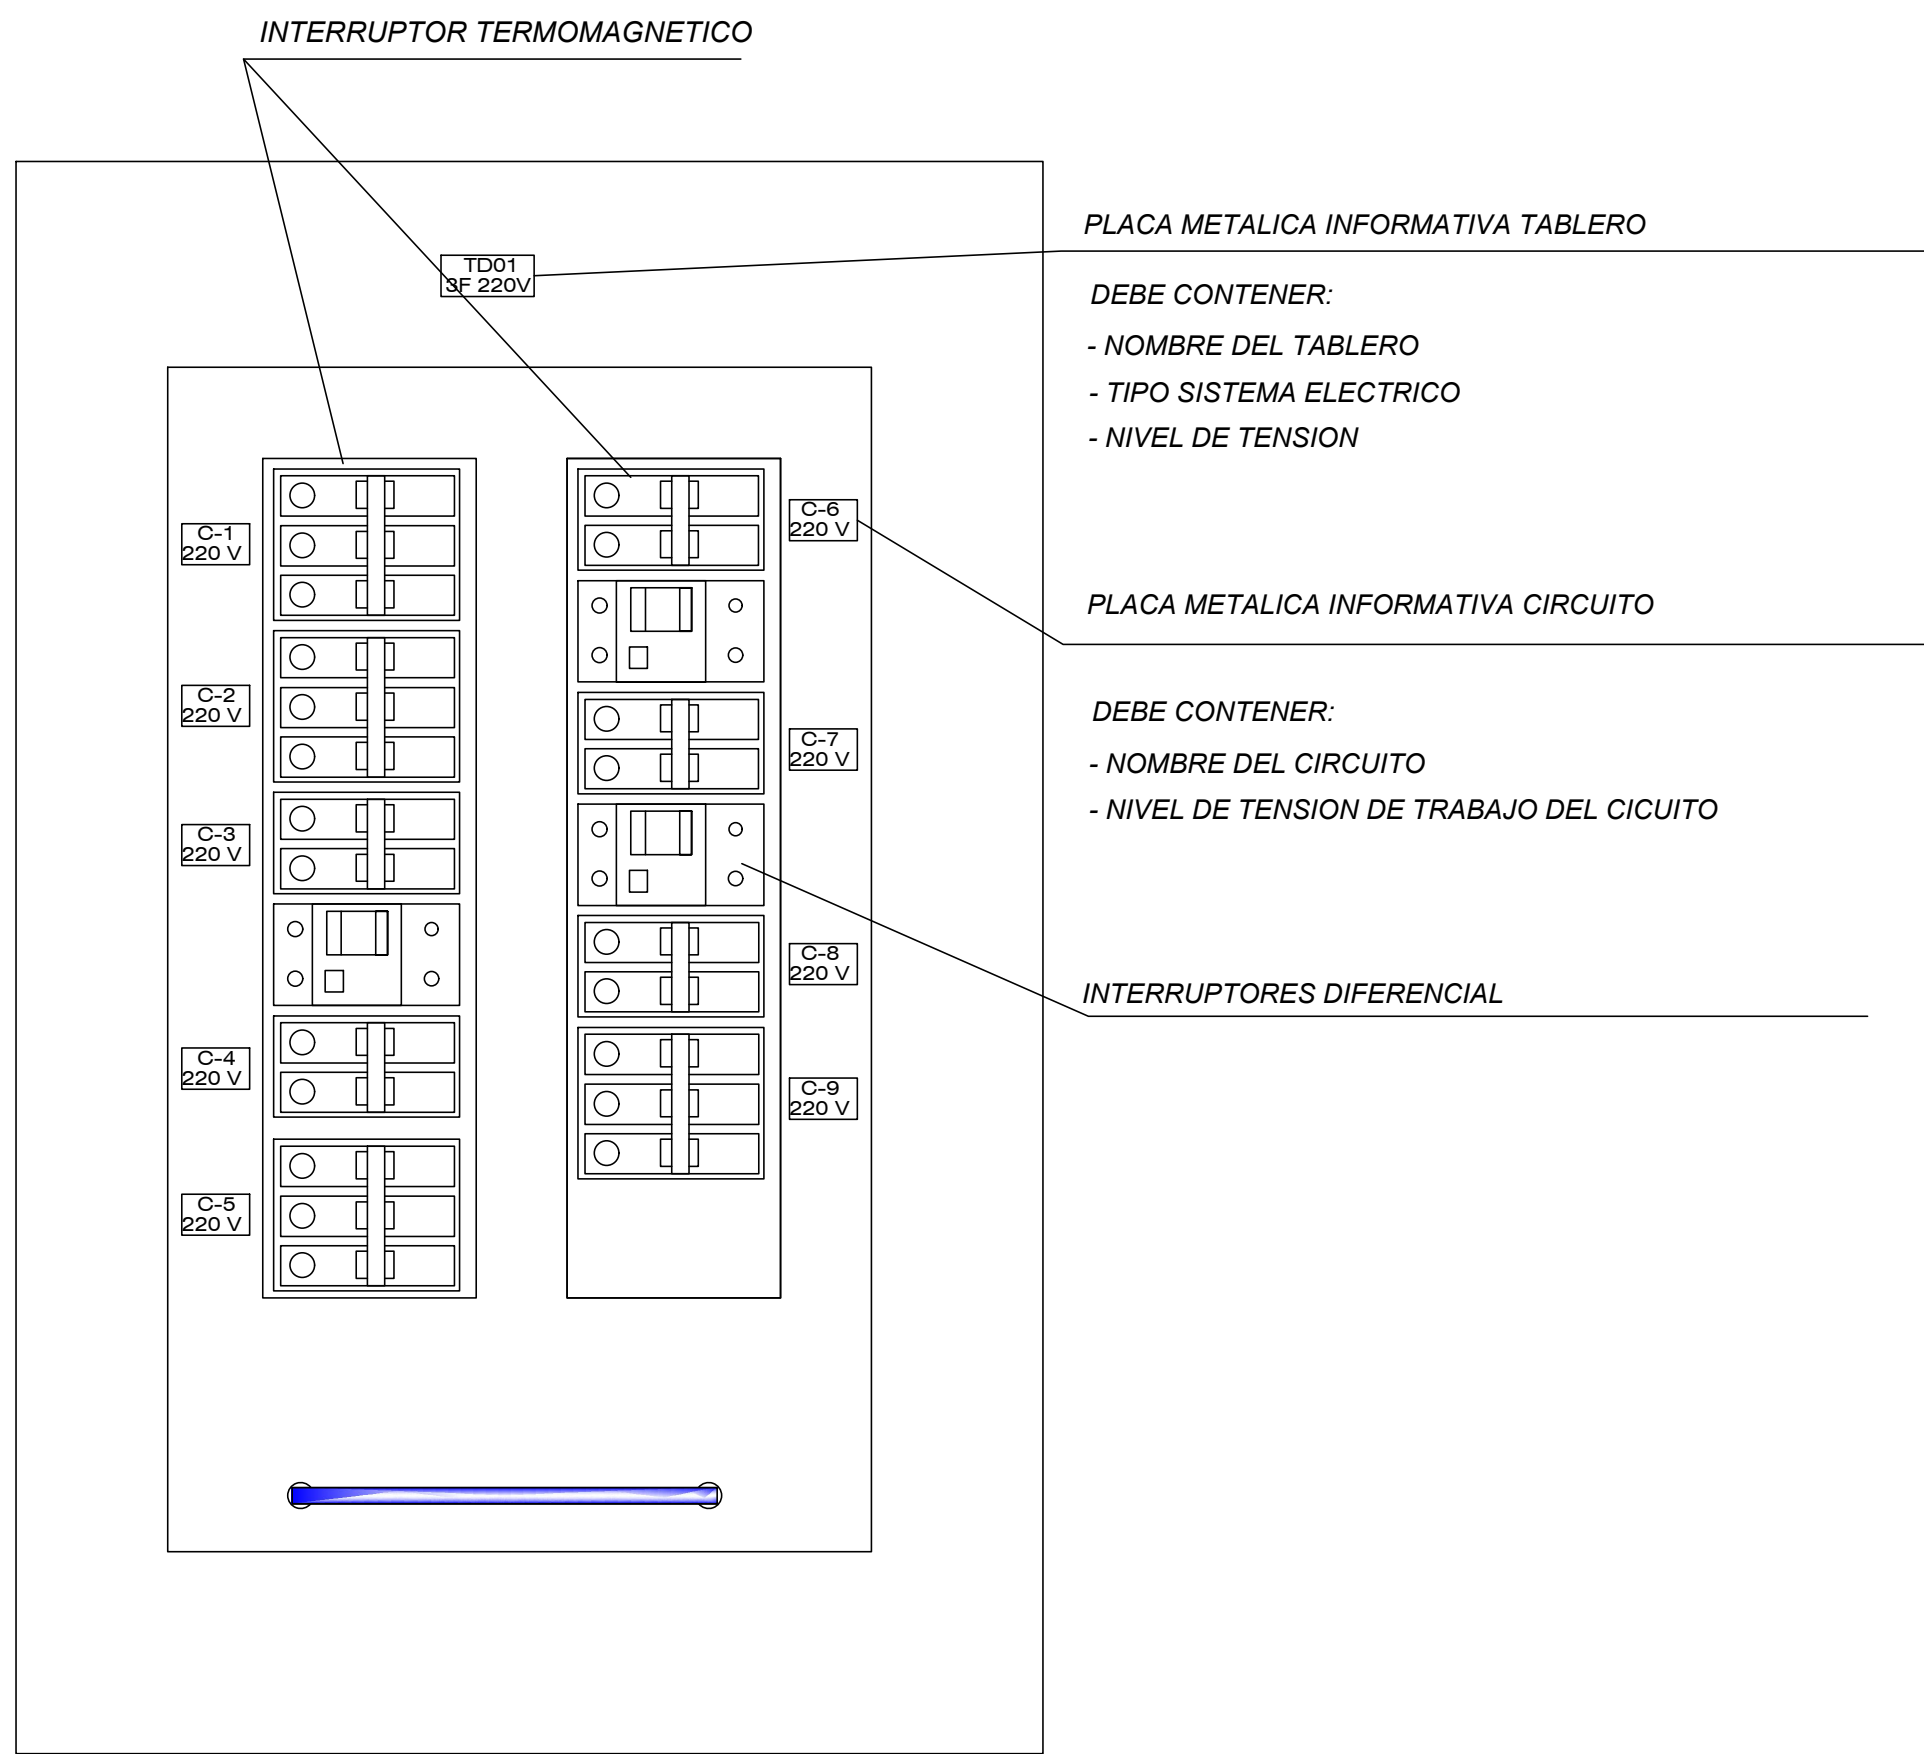

\* TODOS LOS TABLEROS DEBERAN CONTAR CON UN DIAGRAMA UNIFILAR  
CONTENIENDO EL ESQUEMA DE CONEXION DEL TABLERO. LOS ITM SERAN  
DEL TIPO RIEL

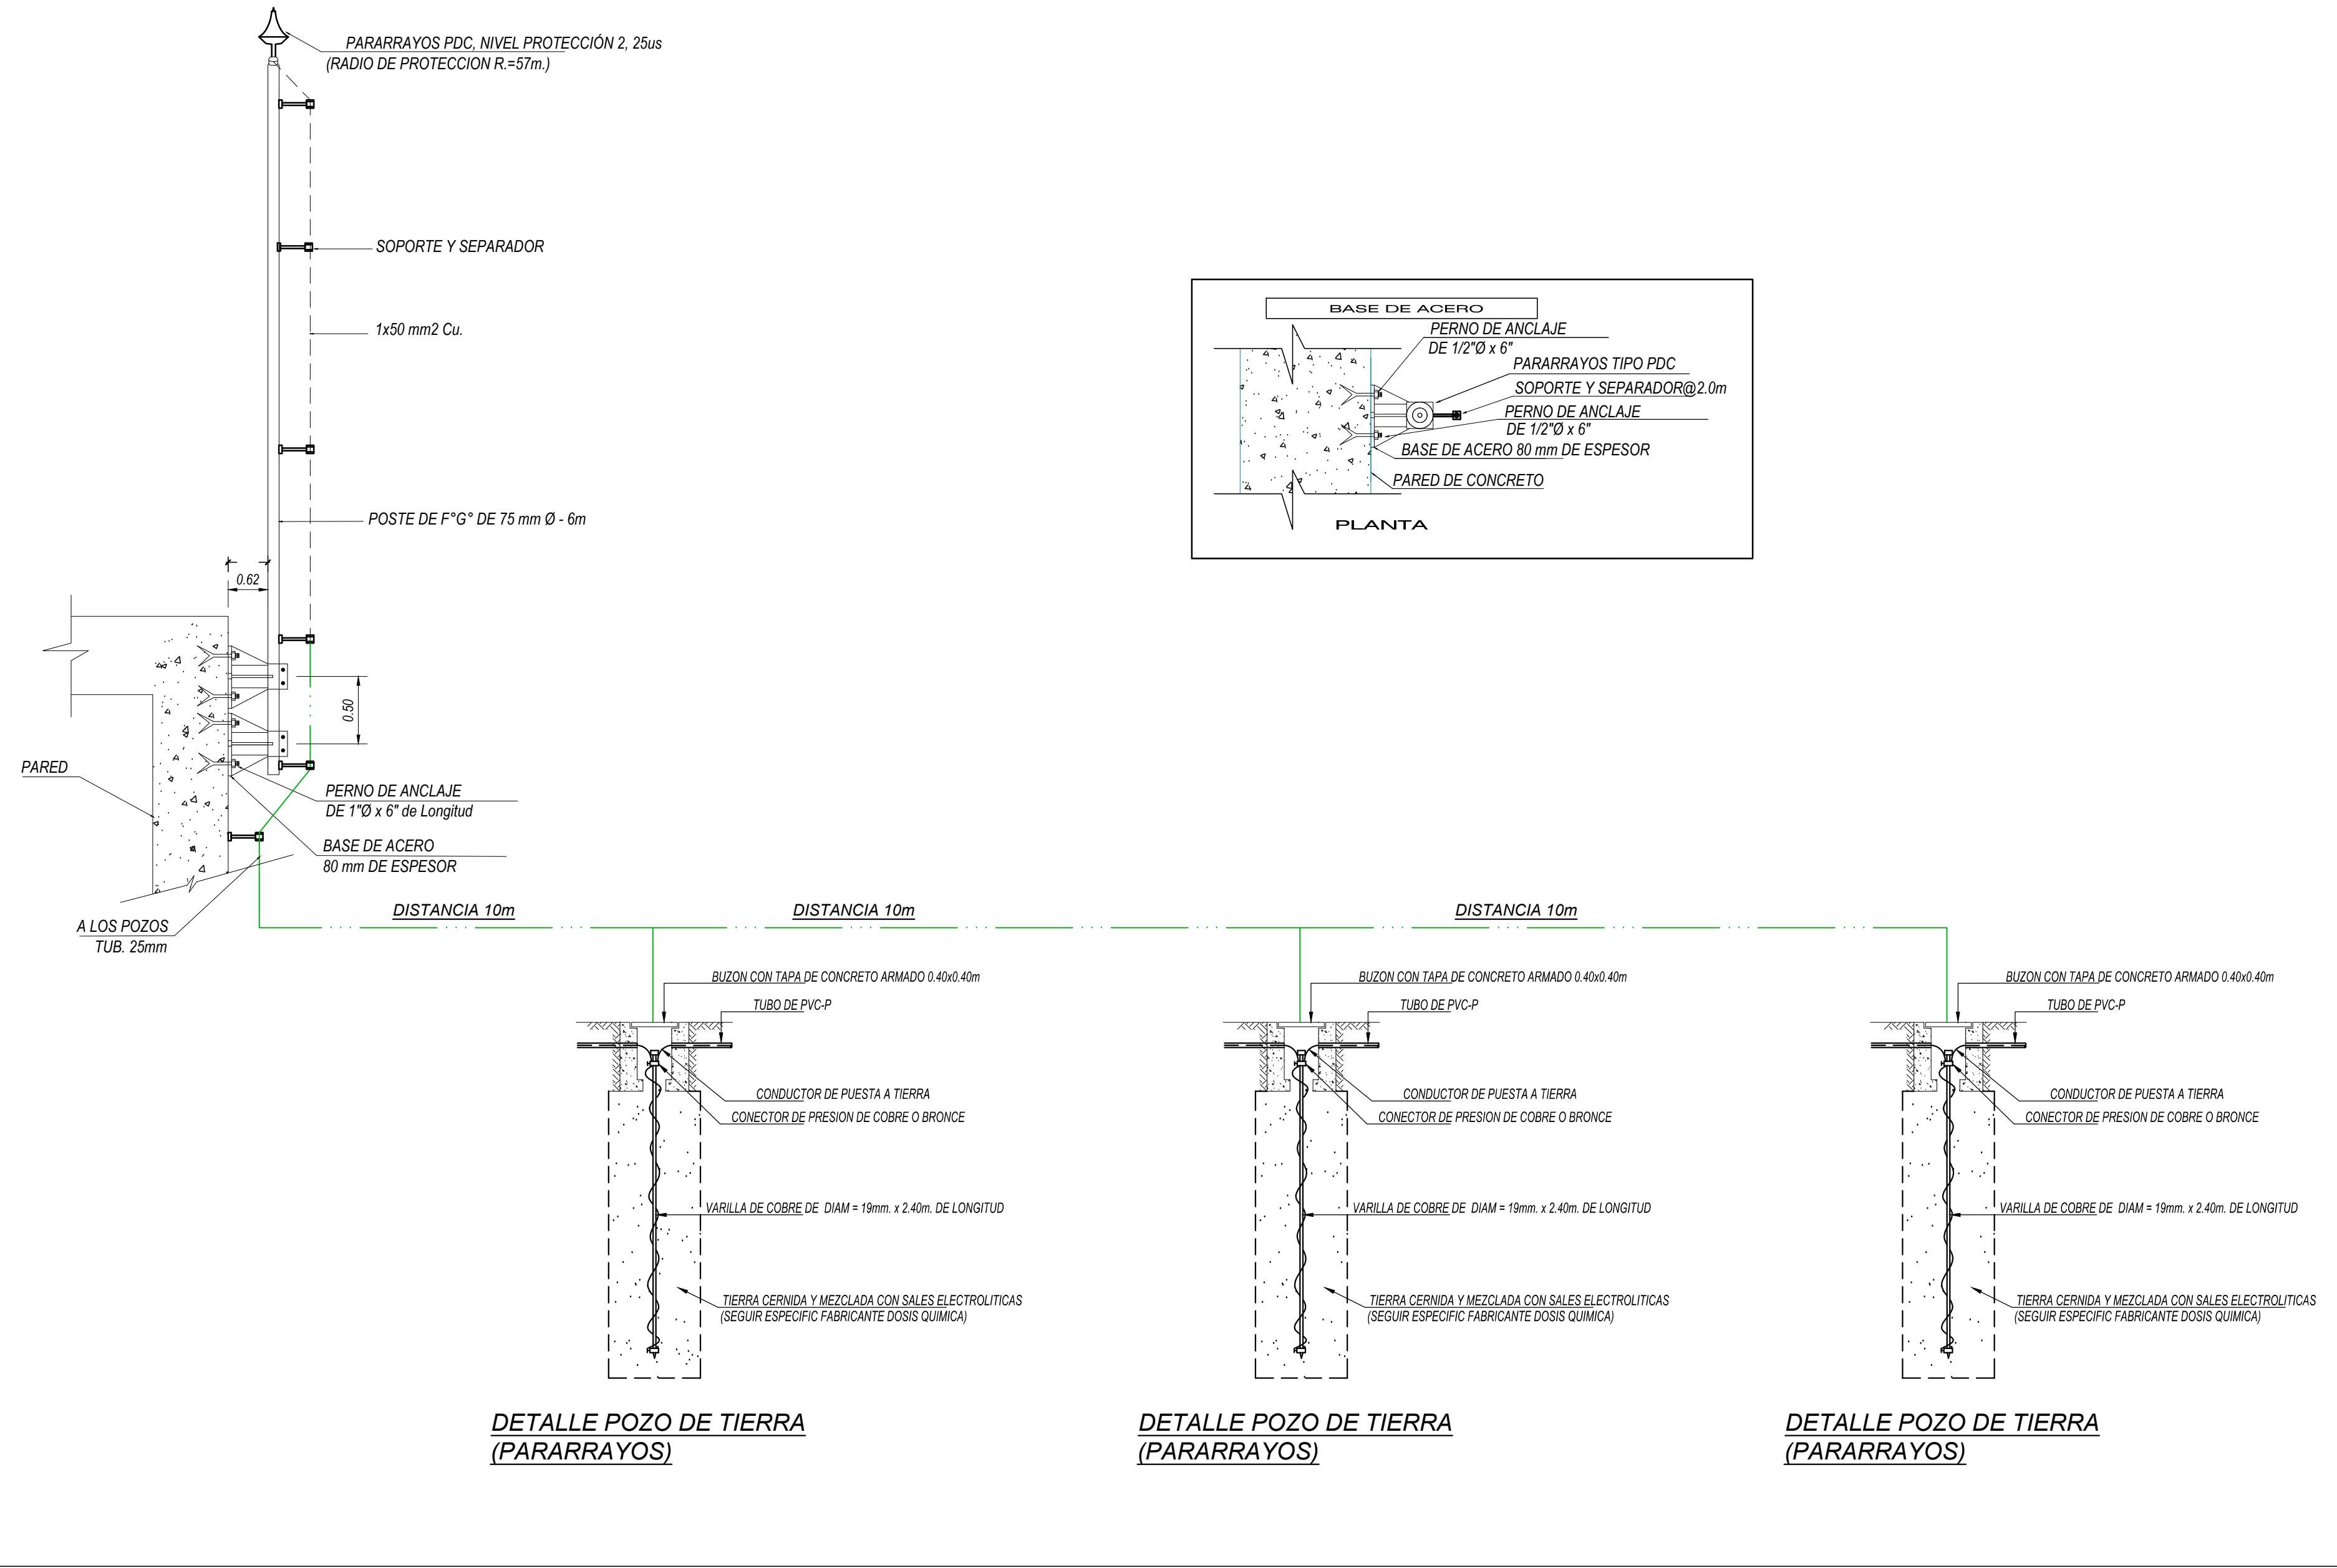

DETALLE DE INSTALACION DE PARARRAYOS  
ESC. 1/50

REVISIÓN						NOTAS	CONSULTOR:  CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.C.	ESPECIALISTA:	APROBACIÓN:	UBICACIÓN : CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC AV. DE LA CULTURA N° 773 DISTRITO : CUSCO PROVINCIA : CUSCO REGION : CUSCO	PROPIETARIO:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	PROYECTO: "MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL CEPRU - UNSAAC"		
N°	FECHA	TÍTULO/DESCRIPCIÓN	EJECUTADO POR	APROBADO POR	FECHA							ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
												PLANO: DETALLES		
												ESCALA: INDICADA		
												FECHA: MAYO 2022		
												PLANO N° IE - 15		