


SÍMBOLOS GRÁFICOS AGUA

MEDIDOR DE AGUA	
TUBERÍA DE AGUA FRÍA (AF)	
TUBERÍA DE AGUA CALIENTE (AC)	
CRUCE DE TUBERÍAS SIN CONEXIÓN	
CODO DE 90°	
CODO DE 90° SUBE	
CODO DE 90° BAJA	
TEE	
TEE CON SUBIDA	
UNION UNIVERSAL	
VALVULA DE BOLA	
VALVULA DE RETENCIÓN (CHECK)	
GRIFO DE RIEGO	
SENTIDO DE FLUJO	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - AGUA

- Las tuberías y accesorios para agua fría serán de PVC, clase A-10 (150 lbs/pulg²) de unión rosca.
- Las válvulas de bola serán de bronce, Clase A-10 (125 lbs/pulg²) entre dos uniones universales e irán alojadas en nicho de pared.
- Las tuberías de agua caliente serán de CPVC de 125 lbs/pulg².
- Antes de cubrirse las tuberías de agua se someterán a las siguientes pruebas:
Se les inyecta agua mediante bomba de mano sometiéndolas a una presión de hasta 100lbs/pulg² durante 30 minutos, sin presentar fugas.
- Las salidas de agua para los aparatos con fluxómetros, deberán contar con cámara de aire de 1m, conforme se indique en el catálogo de instalación del proveedor.

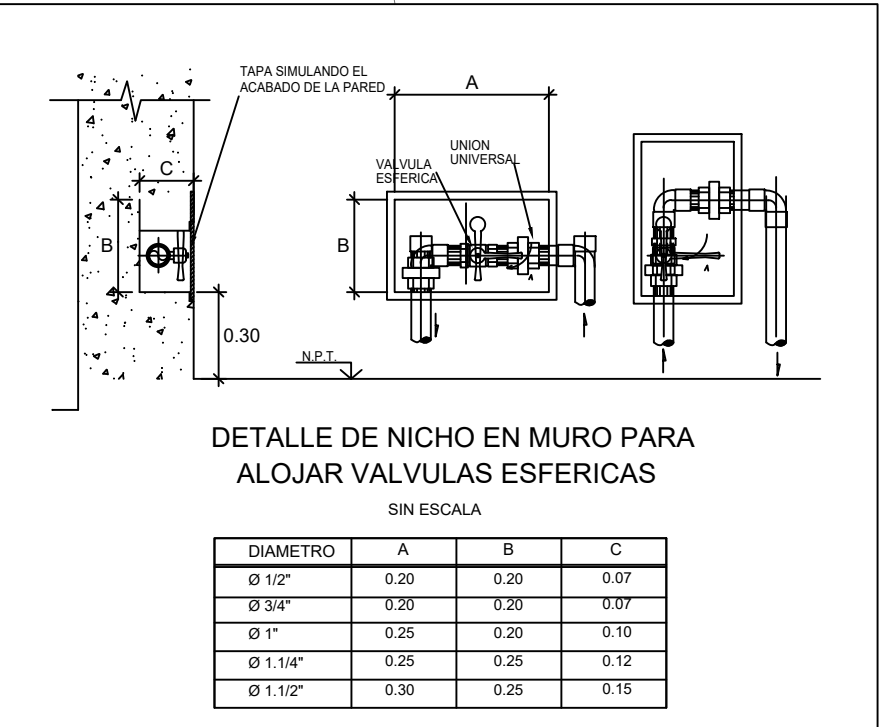

PLANTA PRIMER PISO